


Système d'assainissement 2022

EYSINES (Cantinolle 2)

Réseau de type Séparatif

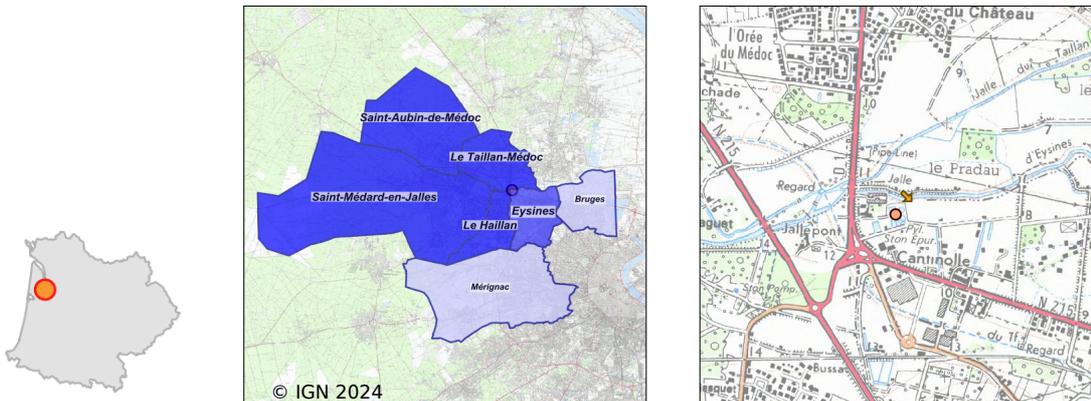

Station : EYSINES (Cantinolle 2)

Code Sandre	0533162V005
Nom du maître d'ouvrage	BORDEAUX METROPOLE
Nom de l'exploitant	SOCIETE DE GESTION ASSAINISSEMENT DE BORDEAUX
Date de mise en service	janvier 2005
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	85 500 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	5 130 Kg/j
Charge nominale DCO	10 260 Kg/j
Charge nominale MES	8 775 Kg/j
Débit nominal temps sec	15 500 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Stockage avant traitement, Prétraitements, Traitement primaire Physico-chimique, Biofiltre
Filières BOUE	File 1: Centrifugation, Digestion anaérobie mésophile
Filières ODEUR	File 1: Désodorisation chimique
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	410 598, 6 428 443 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - Jalle du Sable

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

1% de Bruges depuis 1973

64% de Eysines depuis 1973

99% de Le Haillan depuis 1973

100% de Le Taillan-Médoc depuis 1973

12% de Mérignac depuis 1974

100% de Saint-Aubin-de-Médoc depuis 1973

100% de Saint-Médard-en-Jalles depuis 1973

Raccordements des établissements industriels

AEROPORT INTERNATIONAL BORDEAUX MERIGNAC depuis 1973

ARIANEGROUP depuis 1977

BLANCHISSERIE JALL-MATIC depuis 1973

DASSAULT AVIATION - MERIGNAC depuis 1991

E.A.D.S. SOGERMA SERVICES depuis 1991

FRANCE TELECOM depuis 2004

HYPERCOSMOS depuis 1995

JVCOATING depuis 1994

LAMINOIRS A FROID DU SUD-OUEST depuis 1973

OUEST RADIA depuis 1973

P.N.Y. TECHNOLOGIES EUROPE S.A. depuis 1973

REDA depuis 1973

S.A. AIRBORNE depuis 1992

SABENA TECHNICS BOD depuis 2007

SAFRAN CERAMICS depuis 2017

SOC CONCEPTION APPLICAT TECHN ELECTRONIQ depuis 1973

SOREVI depuis 2006

THALES AVIONICS S.A. depuis 1973

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Les données présentées ci-dessous peuvent provenir des différentes STEP suivantes, liées au même système de collecte :

0533162V002 EYSINES (CANTINOLLE)

Année d'activité 2022 - Possibilité de déversement par temps de pluie



Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	13 300 m3/j	86 %			13 300 m3/j	
DBO5	3 800 Kg/j	74 %	283 mg/l	97 %	109 Kg/j	8,1 mg/l
DCO	9 000 Kg/j	88 %	680 mg/l	93 %	620 Kg/j	47 mg/l
MES	4 200 Kg/j		316 mg/l	98 %	103 Kg/j	7,8 mg/l
NGL	1 070 Kg/j		81 mg/l	25 %	810 Kg/j	61 mg/l
NTK	1 070 Kg/j		81 mg/l	83 %	182 Kg/j	13,4 mg/l
PT	114 Kg/j		8,6 mg/l	76 %	26,8 Kg/j	2 mg/l


Indice de confiance

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
5/5	5/5	4/5	5/5	5/5	4/5	5/5	4/5	5/5	5/5


Pollution traitée

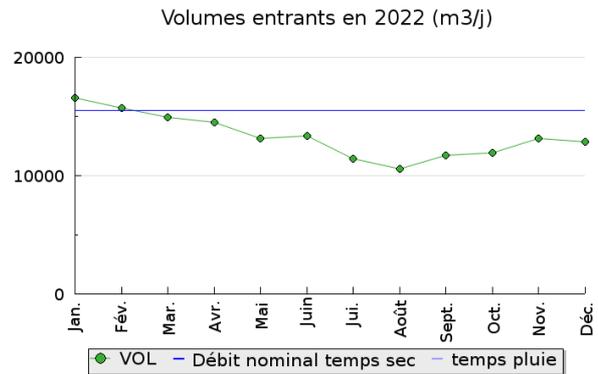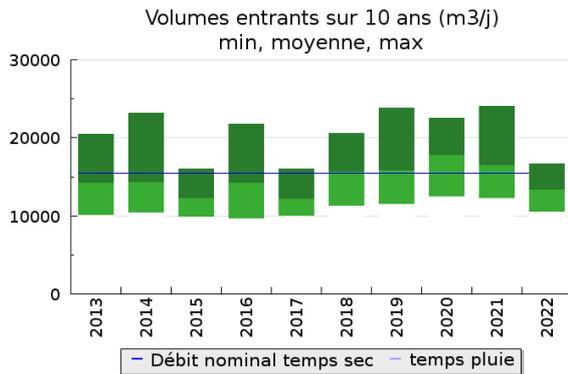


Concentration de l'effluent entrée sur 10 ans (DCO en mg/l)
 min, moyenne, max

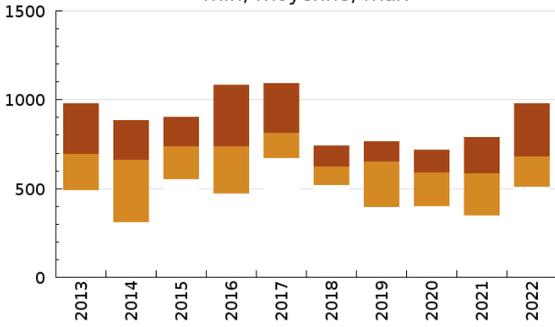


Concentration de l'effluent entrée en 2022
 (DCO en mg/l)

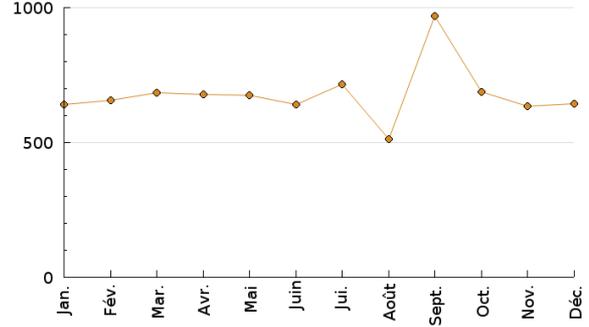

Pollution entrante en station sur 10 ans (DCO en Kg/j)
 min, moyenne, max

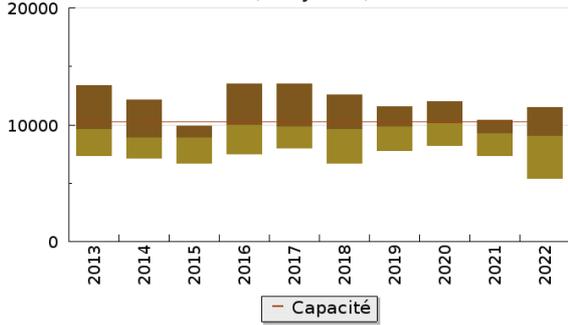


Pollution entrante en station en 2022
 (DCO en Kg/j)

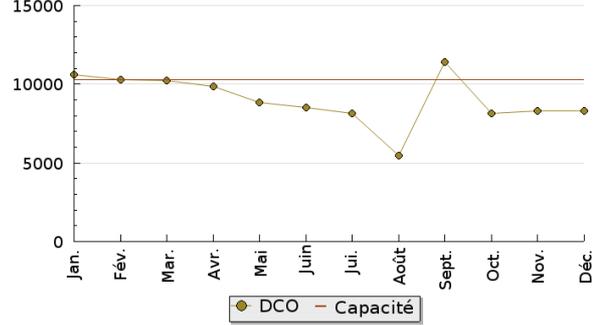


Pollution éliminée



Pollution rejetée

Pollution en sortie station sur 10 ans (DCO en Kg/j)
 min, moyenne, max

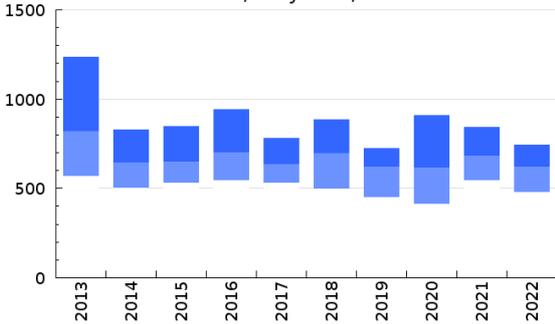


Pollution en sortie station en 2022
 (DCO en Kg/j)

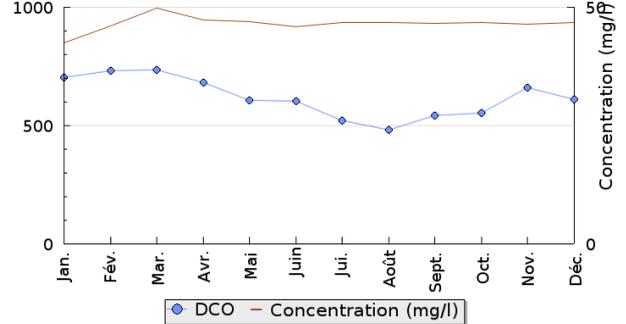

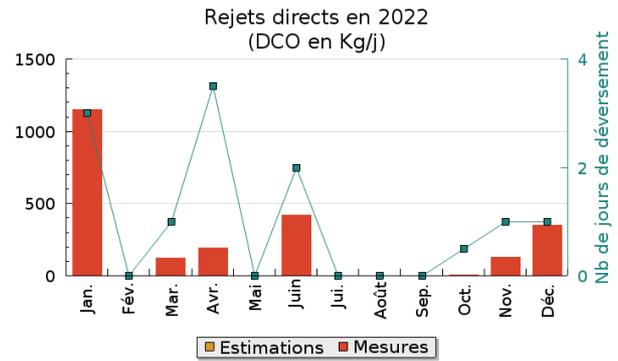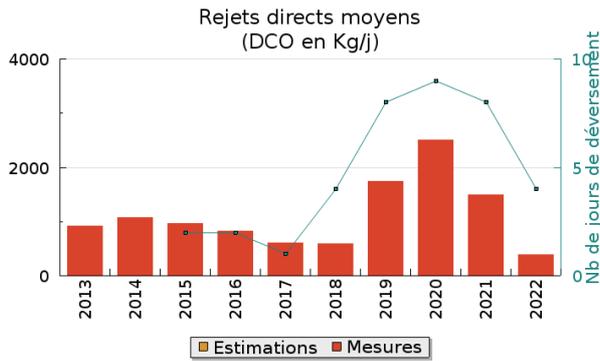

Production et destination des boues

Destination des boues sur 10 ans (tonne de matière sèche)

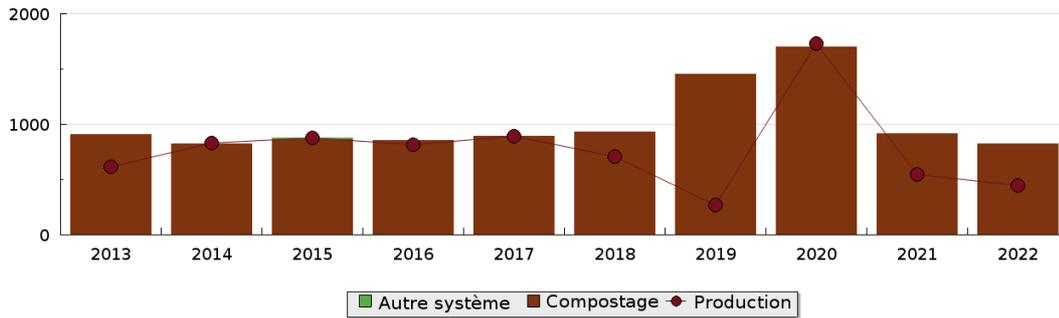

Problèmes rencontrés en 2022

Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : <http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0533162V005>