


Système d'assainissement 2022

LERM ET MUSSET

Réseau de type Séparatif

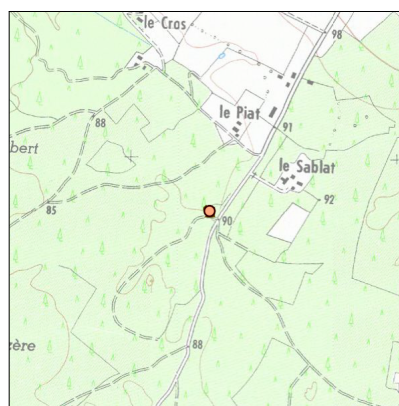

Station : LERM ET MUSSET

Code Sandre	0533239V001
Nom du maître d'ouvrage	SYNDICAT DES EAUX ET D'ASSAINISSEMENT DE LA REGION DE
Nom de l'exploitant	SUEZ EAU FRANCE
Date de mise en service	août 2017
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	300 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	18 Kg/j
Charge nominale DCO	36 Kg/j
Charge nominale MES	27 Kg/j
Débit nominal temps sec	45 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Filtres plantés, Filtre de finition
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	447 441, 6 362 268 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Infiltration

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

100% de Lerm-et-Musset depuis 2013

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	24,5 m3/j	54 %			22,6 m3/j	
DBO5	12,2 Kg/j	68 %	500 mg/l	98 %	0,2 Kg/j	9,1 mg/l
DCO	42 Kg/j	118 %	1 740 mg/l	97 %	1,2 Kg/j	52 mg/l
MES	21,2 Kg/j		870 mg/l	99 %	0,1 Kg/j	5 mg/l
NGL	1,9 Kg/j		79 mg/l	55 %	0,9 Kg/j	39 mg/l
NTK	4,5 Kg/j		186 mg/l	94 %	0,3 Kg/j	12,7 mg/l
PT	0,3 Kg/j		11,7 mg/l	54 %	0,1 Kg/j	5,7 mg/l

Problèmes rencontrés en 2022

Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : <http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0533239V001>