
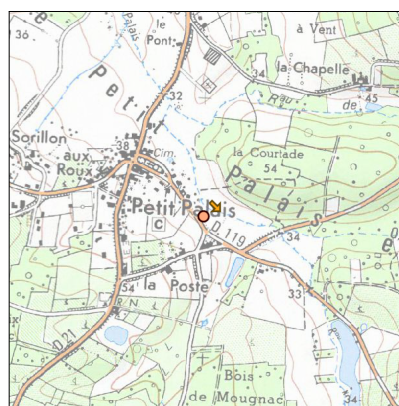


Système d'assainissement 2022

PETIT PALAIS ET CORNEMPS

Réseau de type Séparatif

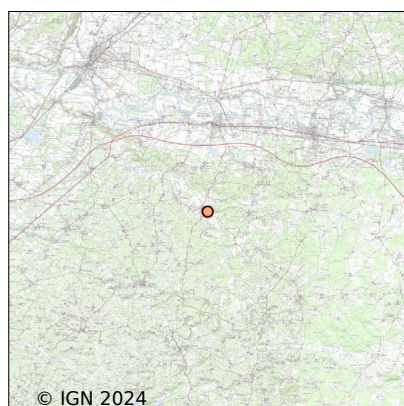

Station : PETIT PALAIS ET CORNEMPS

Code Sandre	0533320V001
Nom du maître d'ouvrage	S.I.A.E.P.A. DES VALLEES DE L'ISLE ET DE LA DRONNE
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	janvier 2008
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	100 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	6 Kg/j
Charge nominale DCO	12 Kg/j
Charge nominale MES	7 Kg/j
Débit nominal temps sec	15 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Décantation physique, Boues activées faible charge, aération p
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	458 847, 6 435 879 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - Le Palais

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	6,4 m3/j	43 %			6,4 m3/j	
DBO5	2,9 Kg/j	49 %	460 mg/l	96 %	0,1 Kg/j	17,2 mg/l
DCO	6,7 Kg/j	56 %	1 050 mg/l	91 %	0,6 Kg/j	92 mg/l
MES	2 Kg/j		320 mg/l	92 %	0,2 Kg/j	26,6 mg/l
NGL	0,9 Kg/j		139 mg/l	57 %	0,4 Kg/j	59 mg/l
NTK	0,9 Kg/j		139 mg/l	60 %	0,4 Kg/j	56 mg/l
PT	0,1 Kg/j		14,1 mg/l	44 %	0,1 Kg/j	7,8 mg/l

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : <http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0533320V001>