


# Système d'assainissement 2022

## PUYNORMAND

### Réseau de type Séparatif

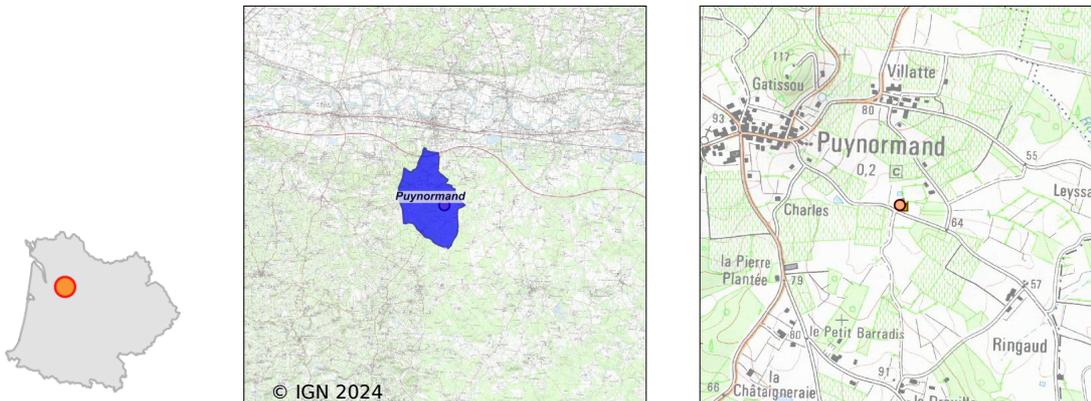

## Station : PUYNORMAND

Code Sandre	0533347V001
Nom du maître d'ouvrage	S.I.A.E.P.A. DES VALLEES DE L'ISLE ET DE LA DRONNE
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	janvier 2008
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	250 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	15 Kg/j
Charge nominale DCO	30 Kg/j
Charge nominale MES	22,5 Kg/j
Débit nominal temps sec	31 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Filtres plantés
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	464 059, 6 435 716 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Infiltration

## Chronologie des raccordements au réseau

### Raccordements communaux

100% de Puynormand depuis 2008

### Observations SDDE

#### Système de collecte

Aucune observation

#### Station d'épuration

Aucune observation

#### Sous produits

Aucune observation

## Données chiffrées

### Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	12,3 m3/j	40 %			9,8 m3/j	
DBO5	6,6 Kg/j	44 %	540 mg/l	100 %	0 Kg/j	3,1 mg/l
DCO	14,5 Kg/j	48 %	1 180 mg/l	96 %	0,6 Kg/j	56 mg/l
MES	5,2 Kg/j		420 mg/l	99 %	0,1 Kg/j	6,1 mg/l
NGL	2 Kg/j		160 mg/l	73 %	0,5 Kg/j	53 mg/l
NTK	2 Kg/j		160 mg/l	99 %	0 Kg/j	2,1 mg/l
PT	0,2 Kg/j		17,1 mg/l	33 %	0,1 Kg/j	14,3 mg/l

## Problèmes rencontrés en 2022

### Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

## Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : <http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0533347V001>