


Système d'assainissement 2022

LA ROQUILLE

Réseau de type Séparatif

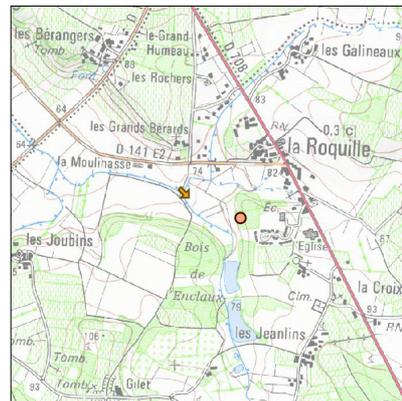

Station : LA ROQUILLE

Code Sandre	0533360V002
Nom du maître d'ouvrage	COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS FOYEN
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	mai 2012
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	130 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	7,8 Kg/j
Charge nominale DCO	15,6 Kg/j
Charge nominale MES	7,8 Kg/j
Débit nominal temps sec	20 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Filtres plantés
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	480 907, 6 413 780 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - Ruisseau des Sandaux

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	7 m3/j	35 %			6 m3/j	
DBO5	2,2 Kg/j	28 %	310 mg/l	99 %	0 Kg/j	3,3 mg/l
DCO	5,3 Kg/j	34 %	760 mg/l	95 %	0,3 Kg/j	47 mg/l
MES	1,8 Kg/j		250 mg/l	97 %	0,1 Kg/j	8,3 mg/l
NGL	0,7 Kg/j		97 mg/l	57 %	0,3 Kg/j	48 mg/l
NTK	0,7 Kg/j		97 mg/l	92 %	0,1 Kg/j	9,1 mg/l
PT	0,1 Kg/j		10 mg/l	28,6 %	0,1 Kg/j	8,3 mg/l

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : <http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0533360V002>