


Système d'assainissement 2022

ST CAPRAIS DE BORDEAUX

Réseau de type Séparatif

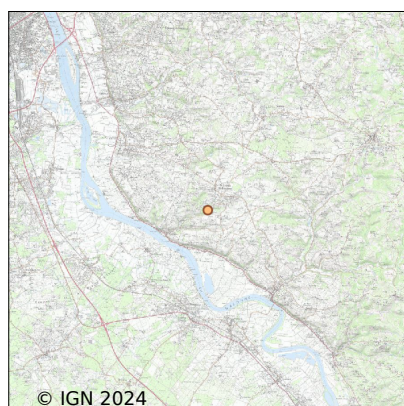

Station : ST CAPRAIS DE BORDEAUX

Code Sandre	0533381V001
Nom du maître d'ouvrage	S.I. D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT DE LYDE
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	novembre 1975
Date de mise hors service	juillet 2011
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	2 500 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	152 Kg/j
Charge nominale DCO	300 Kg/j
Charge nominale MES	179 Kg/j
Débit nominal temps sec	495 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Boues activées faible charge, aération p
Filières BOUE	File 1: Lits de séchage
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	427 779, 6 410 702 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - null

Observations SDDE

Systeme de collecte

Aucune observation

Station d'epuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Evènements, données chiffrées

Cette station étant hors service depuis 2011, aucune donnée n'est disponible pour l'année 2022

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<https://adour-garonne.eaufrance.fr>).