
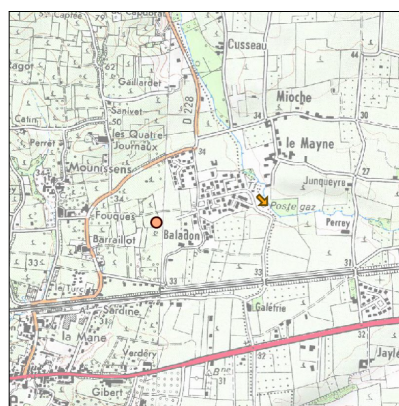


Système d'assainissement 2022

ST PIERRE D'AURILLAC 2

Réseau de type Séparatif

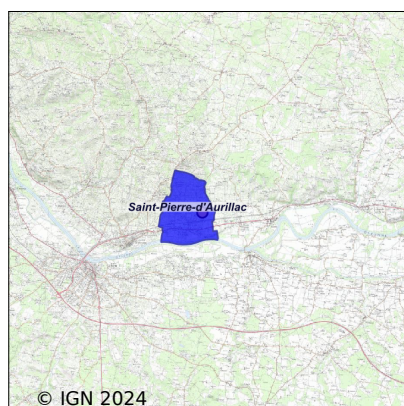

Station : ST PIERRE D'AURILLAC 2

Code Sandre	0533463V003
Nom du maître d'ouvrage	COMMUNE DE SAINT PIERRE D'AURILLAC
Nom de l'exploitant	VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
Date de mise en service	novembre 2009
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	1 500 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	90 Kg/j
Charge nominale DCO	180 Kg/j
Charge nominale MES	135 Kg/j
Débit nominal temps sec	165 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Boues activées faible charge, aération p
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	447 293, 6 391 746 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - La Magdeleine

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

100% de Saint-Pierre-d'Aurillac depuis 1964

Raccordements des établissements industriels

COOPERATIVE VINICOLE DU SYNDICAT DES COTES DE BORDEAUX ST MACAIRE depuis 1964

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Les données présentées ci-dessous peuvent provenir des différentes STEP suivantes, liées au même système de collecte :

0533463V002 ST PIERRE D AURILLAC

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	125 m3/j	76 %			114 m3/j	
DBO5	53 Kg/j	59 %	450 mg/l	100 %	0,2 Kg/j	1,7 mg/l
DCO	154 Kg/j	85 %	1 230 mg/l	98 %	3,7 Kg/j	33 mg/l
MES	68 Kg/j		540 mg/l	99 %	0,9 Kg/j	7,6 mg/l
NGL	15,3 Kg/j		122 mg/l	97 %	0,5 Kg/j	4,8 mg/l
NTK	14,5 Kg/j		122 mg/l	97 %	0,4 Kg/j	3,2 mg/l
PT	1,6 Kg/j		13,2 mg/l	35 %	1,1 Kg/j	9,2 mg/l

Problèmes rencontrés en 2022

Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne ([http ://adour-garonne.eaufrance.fr](http://adour-garonne.eaufrance.fr)).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : <http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0533463V003>