
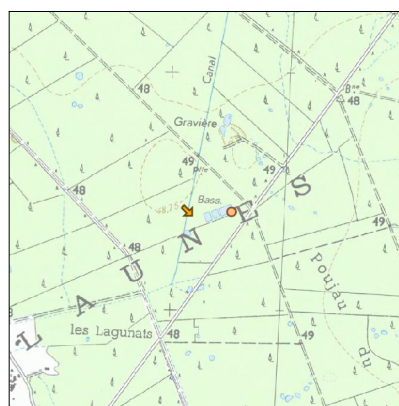


Système d'assainissement 2022

SALAUNES (Communal)

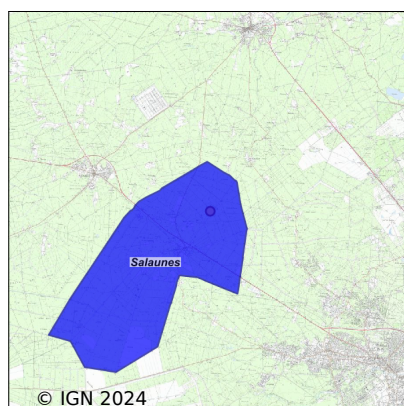

Station : SALAUNES (Communal)

Code Sandre	0533494V002
Nom du maître d'ouvrage	S.I.A.E.P. ET ASSAINISSEMENT DE CASTELNAU DE MEDOC
Nom de l'exploitant	VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
Date de mise en service	janvier 2000
Date de mise hors service	décembre 2011
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	400 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	24 Kg/j
Charge nominale DCO	48 Kg/j
Charge nominale MES	24 Kg/j
Débit nominal temps sec	60 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Lagunage naturel
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	399 130, 6 435 337 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - Ruisseau de Piquan

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

100% de Salaunes depuis 2000

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Attention, cette STEP a été mise hors service en December-2011

Les données présentées ci-dessous peuvent provenir des différentes STEP suivantes, liées au même système de collecte :

0533494V003 SALAUNES

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	157 m3/j	70 %			179 m3/j	
DBO5	44 Kg/j	49 %	282 mg/l	98 %	0,8 Kg/j	4,5 mg/l
DCO	113 Kg/j	63 %	720 mg/l	94 %	6,5 Kg/j	36 mg/l
MES	56 Kg/j		360 mg/l	98 %	1,3 Kg/j	7,3 mg/l
NGL	12,7 Kg/j		81 mg/l	66 %	4,3 Kg/j	24,3 mg/l
NTK	12,7 Kg/j		81 mg/l	90 %	1,2 Kg/j	6,8 mg/l
PT	1,4 Kg/j		8,8 mg/l	34 %	0,9 Kg/j	5,1 mg/l

Problèmes rencontrés en 2022

Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : <http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0533494V002>