
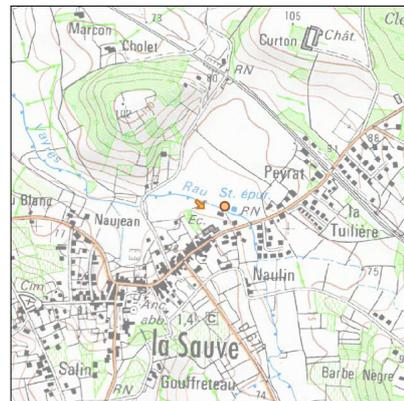


Système d'assainissement 2022

LA SAUVE

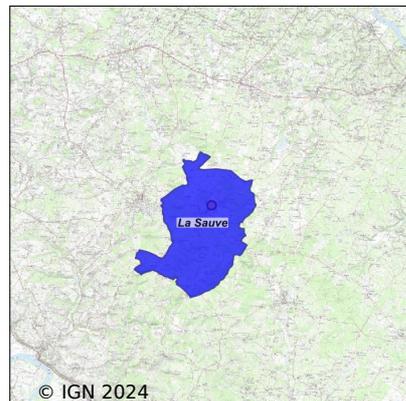

Station : LA SAUVE

Code Sandre	0533505V001
Nom du maître d'ouvrage	S.I.A.E.P. DE LA REGION DE TARGON
Nom de l'exploitant	SUEZ EAU FRANCE
Date de mise en service	juin 1979
Date de mise hors service	février 2008
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	750 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	40 Kg/j
Charge nominale DCO	80 Kg/j
Charge nominale MES	53 Kg/j
Débit nominal temps sec	112 m ³ /j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Boues activées faible charge, aération p
Filières BOUE	File 1: Lits de séchage
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	438 392, 6 413 631 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - ruisseau vayres

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

100% de La Sauve depuis 1964

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Attention, cette STEP a été mise hors service en February-2008

Les données présentées ci-dessous peuvent provenir des différentes STEP suivantes, liées au même système de collecte :

0533505V002 LA SAUVE 2

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	128 m3/j	85 %			109 m3/j	
DBO5	58 Kg/j	96 %	450 mg/l	99 %	0,3 Kg/j	2,7 mg/l
DCO	117 Kg/j	97 %	910 mg/l	98 %	2,8 Kg/j	26,4 mg/l
MES	50 Kg/j		390 mg/l	99 %	0,3 Kg/j	2,7 mg/l
NGL	12,8 Kg/j		100 mg/l	83 %	2,2 Kg/j	20,7 mg/l
NTK	12,8 Kg/j		100 mg/l	99 %	0,2 Kg/j	1,7 mg/l
PT	1,5 Kg/j		11,4 mg/l	19,3 %	1,2 Kg/j	11,1 mg/l

Problèmes rencontrés en 2022

Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : <http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0533505V001>