
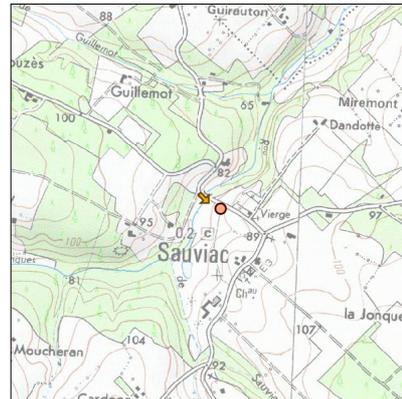


Système d'assainissement 2022

SAUVIAC

Réseau de type Séparatif

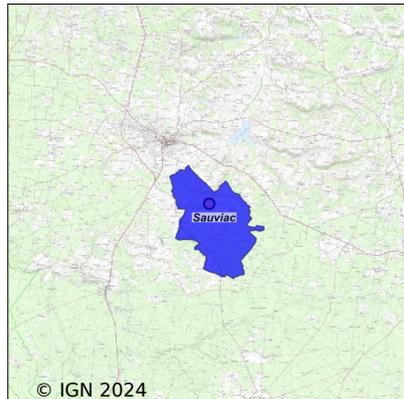

Station : SAUVIAC

Code Sandre	0533507V001
Nom du maître d'ouvrage	SICOM EAU ASSAINISSEMENT SUD BAZADAIS
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	mai 2010
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	120 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	7,2 Kg/j
Charge nominale DCO	14,4 Kg/j
Charge nominale MES	7,2 Kg/j
Débit nominal temps sec	18 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Filtres plantés
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	446 253, 6 372 735 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - Ruisseau de Sauviac

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	9,6 m3/j	53 %			6,2 m3/j	
DBO5	1,6 Kg/j	23 %	170 mg/l	99 %	0 Kg/j	3,2 mg/l
DCO	7,1 Kg/j	50 %	740 mg/l	98 %	0,1 Kg/j	19,4 mg/l
MES	2,6 Kg/j		267 mg/l	100 %	0 Kg/j	1,6 mg/l
NGL	0,5 Kg/j		50 mg/l	63 %	0,2 Kg/j	28,9 mg/l
NTK	0,5 Kg/j		50 mg/l	98 %	0 Kg/j	1,6 mg/l
PT	0,1 Kg/j		6,2 mg/l	50 %	0 Kg/j	4,8 mg/l

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : <http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0533507V001>