
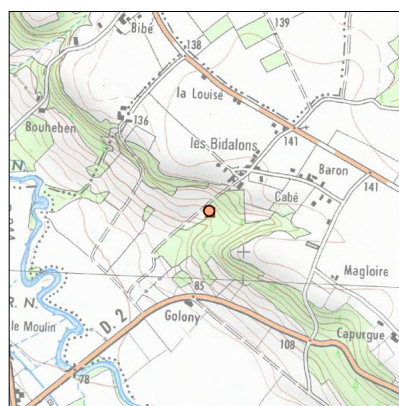


Système d'assainissement 2022

BATS (BIDALONS)

Réseau de type Séparatif

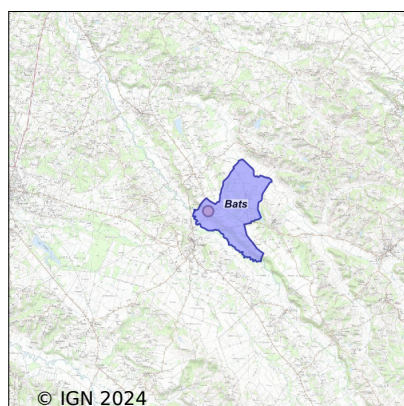

Station : BATS (BIDALONS)

Code Sandre	0540029V002
Nom du maître d'ouvrage	SYNDICAT DES EAUX DU MARSEILLON ET DU TURSAN
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	juin 2003
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Primaire bio simple (Décanteur Digesteur)
Capacité	70 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	4,2 Kg/j
Charge nominale DCO	8,4 Kg/j
Charge nominale MES	4,9 Kg/j
Débit nominal temps sec	14 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Filtres à sables
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	419 295, 6 289 882 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - null

Observations SDDE

Système de collecte

Réseau gravitaire sensible à la pluie.

Le diagnostic de réseau et schéma directeur d'assainissement ont débuté au mois de décembre sur 9 communes du syndicat dont celle de Bats (bureau études Altereo).

Un passage caméra a été réalisé ; quelques branchements non conformes ont été identifiés.

Station d'épuration

Au moment de notre passage au mois de juin, l'état de la station était identique aux deux dernières visites de 2020 et 2021 ; les lits étaient colmatés et une partie des effluents sécoulait sur la parcelle.

Les espaces verts sont entretenus soit par des ânes, soit par un prestataire extérieur.

L'avenir de la station va être étudié lors du schéma directeur d'assainissement en cours.

Sous produits

Les boues sont évacuées par l'entreprise Labat.

Destination : centre de méthanisation à Aire-sur-l'Adour.

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	10,3 m3/j	74 %			10,3 m3/j	
DBO5	0,7 Kg/j	17 %	68 mg/l	93 %	0,1 Kg/j	4,9 mg/l
DCO	2,1 Kg/j	25 %	200 mg/l	75 %	0,5 Kg/j	50 mg/l
MES	0,8 Kg/j		75 mg/l	96 %	0 Kg/j	2,9 mg/l
NTK	0,2 Kg/j		21,4 mg/l	32 %	0,2 Kg/j	14,6 mg/l
PT	0 Kg/j		2,9 mg/l	0 %	0 Kg/j	2,9 mg/l

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : <http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0540029V002>