
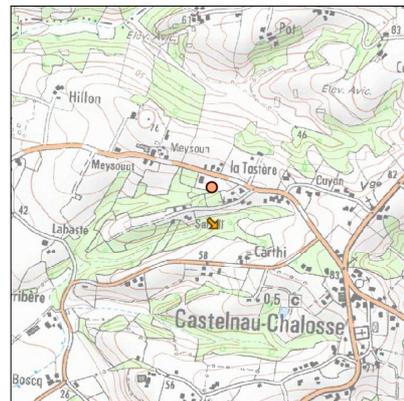


# Système d'assainissement 2022

## CASTELNAU CHALOSSE

### Réseau de type Séparatif

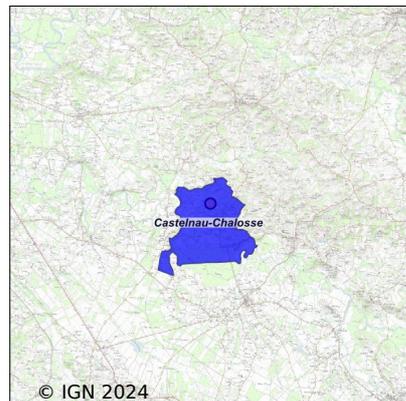

## Station : CASTELNAU CHALOSSE

Code Sandre	0540071V001
Nom du maître d'ouvrage	COMMUNE DE CASTELNAU CHALOSSE
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	janvier 2006
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	180 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	10,8 Kg/j
Charge nominale DCO	21,6 Kg/j
Charge nominale MES	12,6 Kg/j
Débit nominal temps sec	27 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Filtres plantés
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	389 397, 6 293 089 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - null

## Observations SDDE

### Système de collecte

Réseau sensible à la pluie.  
1 poste de relevage télésurveillé (entretien Sogedo).

### Station d'épuration

L'entretien du dégrilleur et de la chasse est régulier.  
Le faucardage des roseaux a été effectué en début d'année avec évacuation des végétaux en déchetterie.  
Il n'y avait pas eu de problème particulier de fonctionnement depuis le début de l'année au moment de notre visite au mois de décembre.

### Sous produits

Les refus de dégrillage sont évacués vers la filière d'élimination des ordures ménagères par le SIETOM de Chalosse.

## Données chiffrées

### Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	17 m <sup>3</sup> /j	63 %			17 m <sup>3</sup> /j	
DBO <sub>5</sub>	4,8 Kg/j	44 %	281 mg/l	85 %	0,7 Kg/j	43 mg/l
DCO	14,2 Kg/j	66 %	840 mg/l	76 %	3,4 Kg/j	199 mg/l
MES	4,1 Kg/j		243 mg/l	77 %	0,9 Kg/j	56 mg/l
NTK	1,5 Kg/j		89 mg/l	65 %	0,5 Kg/j	31,2 mg/l
PT	0,2 Kg/j		12,4 mg/l	33 %	0,1 Kg/j	8,2 mg/l

### Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : <http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0540071V001>