
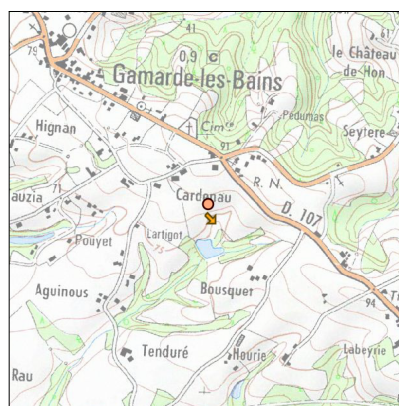


Système d'assainissement 2022

GAMARDE LES BAINS

Réseau de type Séparatif

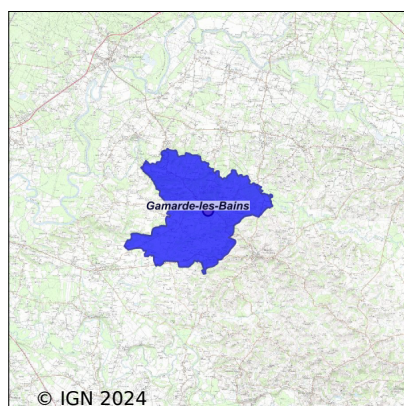

Station : GAMARDE LES BAINS

Code Sandre	0540104V001
Nom du maître d'ouvrage	SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL D'EQUIPEMENT DES
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	janvier 2006
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	450 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	27 Kg/j
Charge nominale DCO	54 Kg/j
Charge nominale MES	40 Kg/j
Débit nominal temps sec	68 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Filtres plantés
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	388 521, 6 299 767 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - null

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

100% de Gamarde-les-Bains depuis 1964

Observations SDDE

Système de collecte

Réseau sensible à la pluie et aux infiltrations deaux de nappe.
 La construction du lotissement se poursuit et un autre est également à venir.
 Le lancement du diagnostic et du schéma directeur avec géoréférencement était prévu en fin d'année.
 5 postes de relevage télé-surveillés.

Station d'épuration

Lors de notre passage au mois de juin, le compteur de bâchées du second étage était à remplacer.
 Le faucardage des roseaux a été effectué fin mars à l'aide d'une épareuse.
 Un balonnage du second étage a été réalisé en suivant jusqu'à début mai et semblait avoir été efficace contre la prolifération des mauvaises herbes.
 Le taux de nitrates élevé dans leffluent traité (prélèvement ponctuel) témoignait d'une bonne oxygénation des filtres.
 Le rejet des effluents traités se effectuait dans la lagune tertiaire depuis fin mai.
 La clôture du site a été remplacée fin janvier.

Sous produits

Il n'y a pas de refus de dégrillage sur cette station (broyés par pompes dilacératrices).

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	39 m3/j	57 %			31 m3/j	
DBO5	11,7 Kg/j	43 %	300 mg/l	99 %	0,1 Kg/j	1,9 mg/l
DCO	29,1 Kg/j	54 %	750 mg/l	96 %	1,3 Kg/j	41 mg/l
MES	8,6 Kg/j		220 mg/l	99 %	0,1 Kg/j	2,9 mg/l
NGL	3,9 Kg/j		100 mg/l	49 %	2 Kg/j	64 mg/l
NTK	3,9 Kg/j		100 mg/l	98 %	0,1 Kg/j	1,9 mg/l
PT	0,5 Kg/j		13,3 mg/l	21,2 %	0,4 Kg/j	13,2 mg/l

Problèmes rencontrés en 2022

Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : <http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0540104V001>