
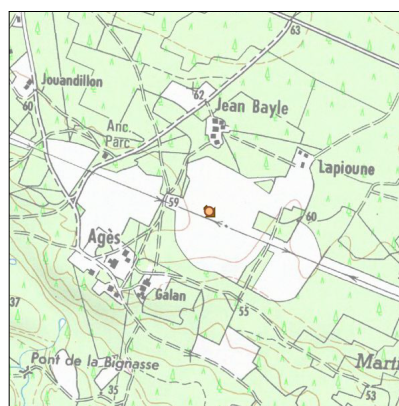


Système d'assainissement 2022

OUSSE SUZAN

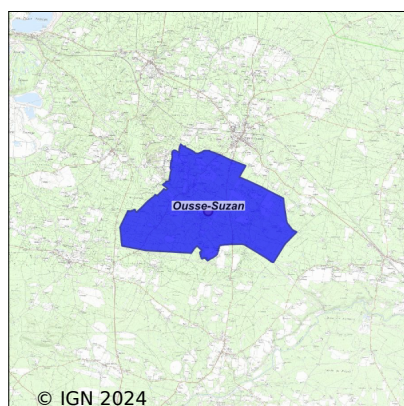

Station : OUSSE SUZAN

Code Sandre	0540215V001
Nom du maître d'ouvrage	COMMUNE D'OUSSE SUZAN
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	juin 1992
Date de mise hors service	avril 2011
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	70 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	4 Kg/j
Charge nominale DCO	8 Kg/j
Charge nominale MES	5 Kg/j
Débit nominal temps sec	10 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Filtres à sables
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	398 821, 6 323 485 - Coordonnées du centroïde de la commune
Milieu récepteur	Infiltration

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Attention, cette STEP a été mise hors service en April-2011

Les données présentées ci-dessous peuvent provenir des différentes STEP suivantes, liées au même système de collecte :

0540215V002 OUSSE SUZAN

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	13 m3/j	108 %			13 m3/j	
DBO5	4 Kg/j	84 %	310 mg/l	97 %	0,1 Kg/j	10 mg/l
DCO	10 Kg/j	104 %	770 mg/l	94 %	0,6 Kg/j	46 mg/l
MES	2,2 Kg/j		170 mg/l	96 %	0,1 Kg/j	7,1 mg/l
NTK	1,1 Kg/j		82 mg/l	65 %	0,4 Kg/j	28,5 mg/l
PT	0,2 Kg/j		11,5 mg/l	33 %	0,1 Kg/j	7,7 mg/l

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : <http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0540215V001>