


Système d'assainissement 2022

PISSOS

Réseau de type Séparatif

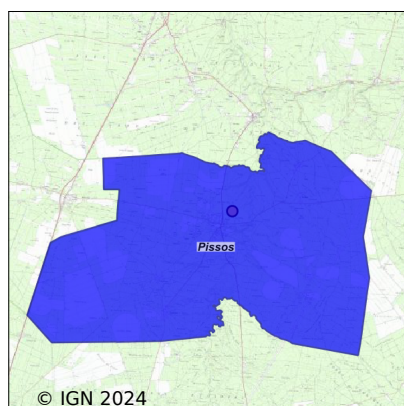

Station : PISSOS

Code Sandre	0540227V002
Nom du maître d'ouvrage	SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL D'EQUIPEMENT DES
Nom de l'exploitant	SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL D'EQUIPEMENT DES
Date de mise en service	octobre 2002
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	1 900 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	114 Kg/j
Charge nominale DCO	228 Kg/j
Charge nominale MES	171 Kg/j
Débit nominal temps sec	335 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 2: Prétraitements, Boues activées faible charge, aération p, Zone intermédiaire avant rejet
Filières BOUE	File 2: Table d'égouttage
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	399 294, 6 364 499 - Coordonnées établies (précision du décimètre)
Milieu récepteur	Infiltration

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

100% de Pissos depuis 1964

Observations SDDE

Système de collecte

6 postes de relevage télésurveillés, dont 2 possèdent des trop-pleins.

Station d'épuration

Pour raisons de service, nous n'avons pas effectué de visite cette année sur cette station.

Sous produits

Les extractions de boues vers le silo via une table dégroutage sont effectuées à la demande.

La déshydratation des boues seffectue dorénavant par l'unité mobile.

Destination : site de compostage Thalie à Campet-et-Lamolère.

Les constructions dun muret d'extraction et d'une plateforme sont prévues.

Il y a peu de refus de tamisage évacués vers la filière d'élimination des ordures ménagères (centre d'incinération de Pontenx-les-Forges) car les déchets sont retenus par le panier dégrilleur du poste principal.

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	124 m3/j	37 %			124 m3/j	
DBO5	40 Kg/j	35 %	320 mg/l	99 %	0,3 Kg/j	2,5 mg/l
DCO	101 Kg/j	44 %	810 mg/l	95 %	4,6 Kg/j	37 mg/l
MES	41 Kg/j		330 mg/l	99 %	0,3 Kg/j	2,8 mg/l
NGL	13,1 Kg/j		105 mg/l	96 %	0,6 Kg/j	4,5 mg/l
NTK	13 Kg/j		105 mg/l	96 %	0,5 Kg/j	4 mg/l
PT	1,3 Kg/j		10,7 mg/l	52 %	0,6 Kg/j	5,2 mg/l

Problèmes rencontrés en 2022

Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne ([http ://adour-garonne.eaufrance.fr](http://adour-garonne.eaufrance.fr)).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : <http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0540227V002>