
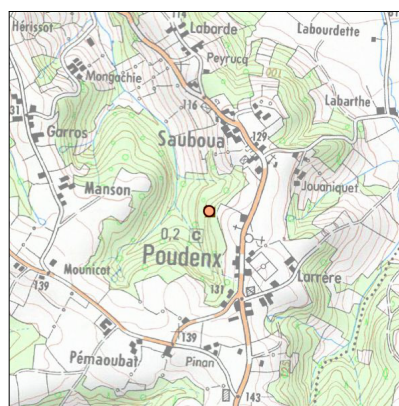


Système d'assainissement 2022

POUDENX

Réseau de type Séparatif

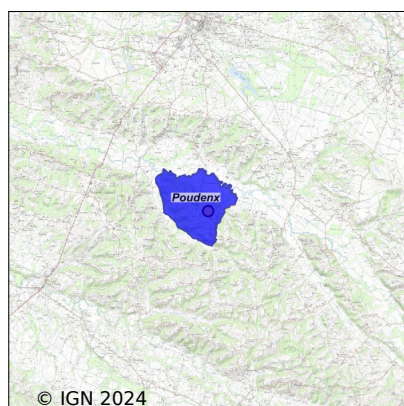

Station : POUDENX

Code Sandre	0540232V001
Nom du maître d'ouvrage	SYNDICAT DES EAUX DU MARSEILLON ET DU TURSAN
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	juillet 2005
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Primaire bio simple (Décanteur Digesteur)
Capacité	75 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	4,5 Kg/j
Charge nominale DCO	9 Kg/j
Charge nominale MES	6,7 Kg/j
Débit nominal temps sec	11 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Filtres à sables
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	410 461, 6 282 264 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - null

Observations SDDE

Système de collecte

Réseau gravitaire sensible à la pluie.

1 poste de relevage (maîtrise d'ouvrage communale).

1 poste de relevage (appartenant à la commune) : reçoit toujours des eaux claires parasites / passage hebdomadaire du Syndicat / quelques graisses sur les parois et une poire de niveau.

Station d'épuration

La date du faucardage n'a pas été notée par l'exploitant sur la tablette d'exploitation.

Les abords des lits étaient à entretenir ; l'accès au regard de visite pour effectuer le prélèvement deau traitée était difficile lors de notre visite en septembre.

Sous produits

Il n'y a pas eu de vidange de la fosse effectuée cette année.

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	6,8 m3/j	62 %			6,8 m3/j	
DBO5	0,8 Kg/j	18 %	121 mg/l	91 %	0,1 Kg/j	10,4 mg/l
DCO	1,9 Kg/j	21 %	279 mg/l	83 %	0,3 Kg/j	49 mg/l
MES	0,6 Kg/j		87 mg/l	90 %	0,1 Kg/j	8,8 mg/l
NTK	0,2 Kg/j		29,4 mg/l	29,9 %	0,1 Kg/j	20,6 mg/l
PT	0 Kg/j		4,4 mg/l	0 %	0 Kg/j	4,4 mg/l

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : <http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0540232V001>