
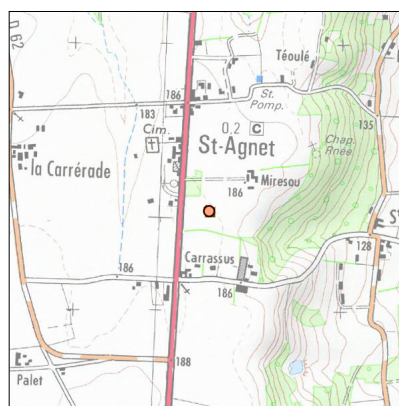


Système d'assainissement 2022

ST AGNET

Réseau de type Séparatif

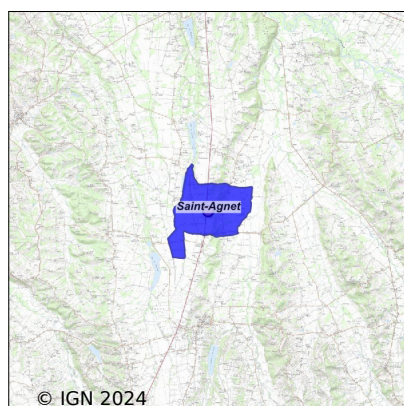

Station : ST AGNET

Code Sandre	0540247V001
Nom du maître d'ouvrage	SYNDICAT DES EAUX DU MARSEILLON ET DU TURSAN
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	janvier 2000
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Primaire bio simple (Décanteur Digesteur)
Capacité	30 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	2 Kg/j
Charge nominale DCO	4 Kg/j
Charge nominale MES	3 Kg/j
Débit nominal temps sec	5 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Filtres à sables
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	435 885, 6 283 937 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - null

Observations SDDE

Système de collecte

Réseau gravitaire.

Station d'épuration

L'entretien des espaces verts était correct au moment de notre visite en novembre.

Le prélèvement ponctuel réalisé en sortie de station montrait un effluent traité de qualité satisfaisante.

Sous produits

La dernière vidange de la fosse avait été effectuée en 2020 lors de son remplacement.

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	0,1 m3/j	2 %			0,1 m3/j	
DBO5	0 Kg/j	0 %	125 mg/l	0 %	0 Kg/j	125 mg/l
NGL	0,2 Kg/j		2 250 mg/l	0 %	0,2 Kg/j	2 250 mg/l
NTK	0,2 Kg/j		2 250 mg/l	27,8 %	0,1 Kg/j	1 620 mg/l
PT	0 Kg/j		250 mg/l	0 %	0 Kg/j	250 mg/l

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : <http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0540247V001>