


Système d'assainissement 2022

SANGUINET

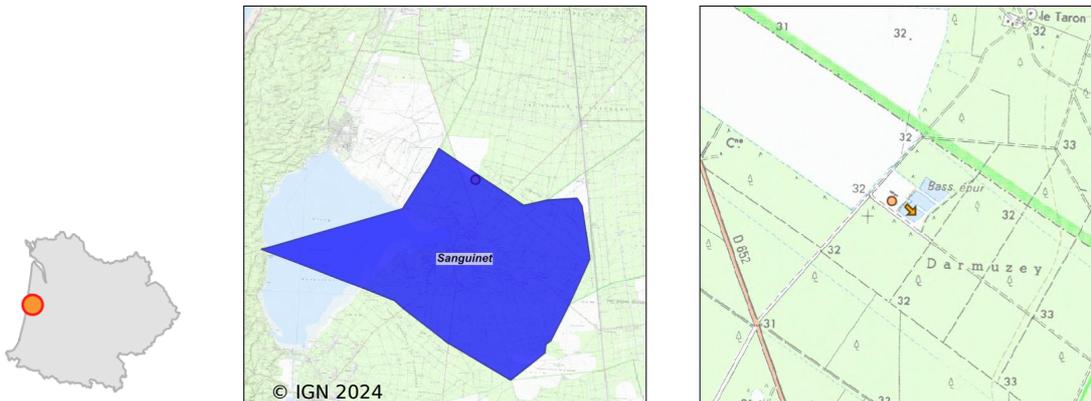

Station : SANGUINET

Code Sandre	0540287V003
Nom du maître d'ouvrage	COMMUNAUTE DE COMMUNES DES GRANDS LACS
Nom de l'exploitant	VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
Date de mise en service	janvier 1997
Date de mise hors service	juin 2014
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	8 000 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	480 Kg/j
Charge nominale DCO	960 Kg/j
Charge nominale MES	720 Kg/j
Débit nominal temps sec	1 200 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Stockage avant traitement, Prétraitements, Boues activées faible charge, aération p, Zone intermédiaire avant rejet
Filières BOUE	File 1: Table d'égouttage, Filtration à plateaux, Chaulage, Stockage boues
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	377 498, 6 388 216 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Infiltration

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

100% de Sanguinet depuis 1964

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Attention, cette STEP a été mise hors service en June-2014

Les données présentées ci-dessous peuvent provenir des différentes STEP suivantes, liées au même système de collecte :

0540287V004 SANGUINET



Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	1 010 m3/j	42 %			980 m3/j	
DBO5	223 Kg/j	23 %	221 mg/l	98 %	5,3 Kg/j	5,3 mg/l
DCO	610 Kg/j	32 %	610 mg/l	95 %	33 Kg/j	33 mg/l
MES	254 Kg/j		255 mg/l	95 %	12,8 Kg/j	12,1 mg/l
NGL	72 Kg/j		71 mg/l	71 %	21 Kg/j	20,9 mg/l
NTK	72 Kg/j		71 mg/l	83 %	12,3 Kg/j	11,4 mg/l
PT	7,5 Kg/j		7,4 mg/l	77 %	1,7 Kg/j	2 mg/l


Indice de confiance

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
3/5	3/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5


Pollution traitée

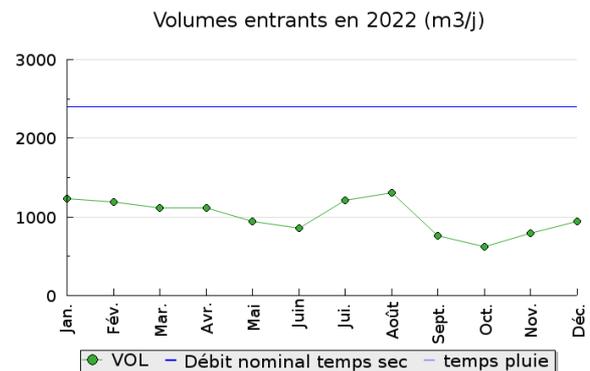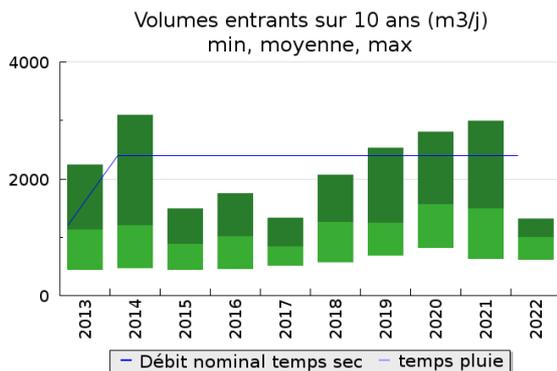


Concentration de l'effluent entrée sur 10 ans (DCO en mg/l)
 min, moyenne, max

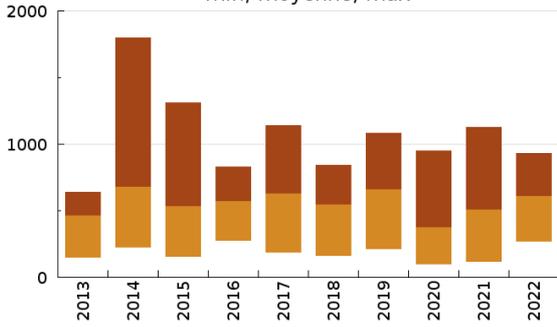


Concentration de l'effluent entrée en 2022 (DCO en mg/l)

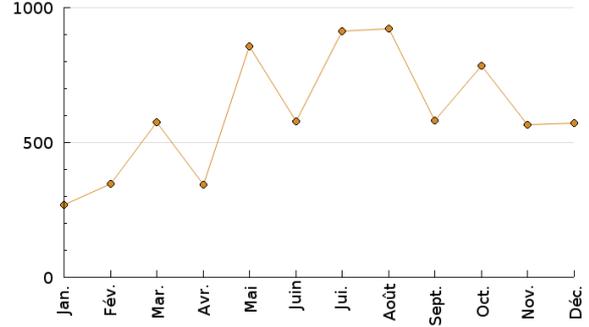

Pollution entrante en station sur 10 ans (DCO en Kg/j)
 min, moyenne, max

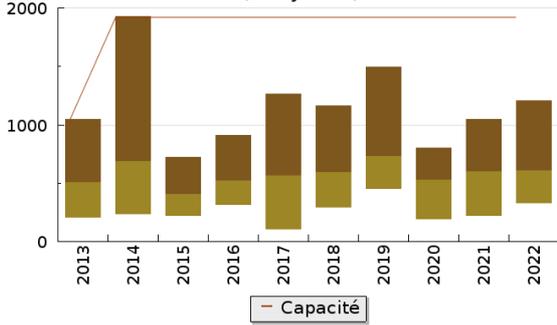


Pollution entrante en station en 2022 (DCO en Kg/j)

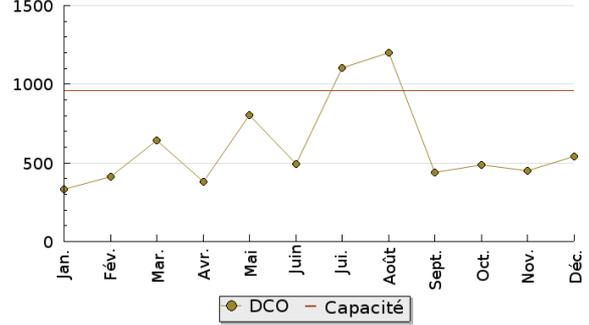


Pollution éliminée


Pollution rejetée

Pollution en sortie station sur 10 ans (DCO en Kg/j)
 min, moyenne, max

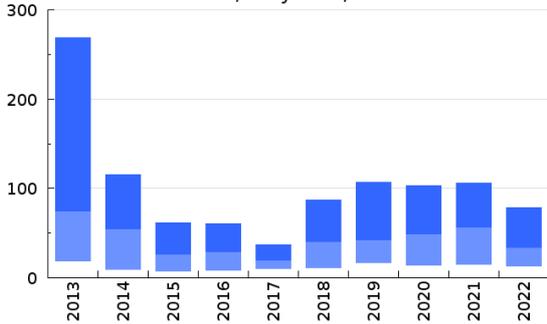


Pollution en sortie station en 2022 (DCO en Kg/j)

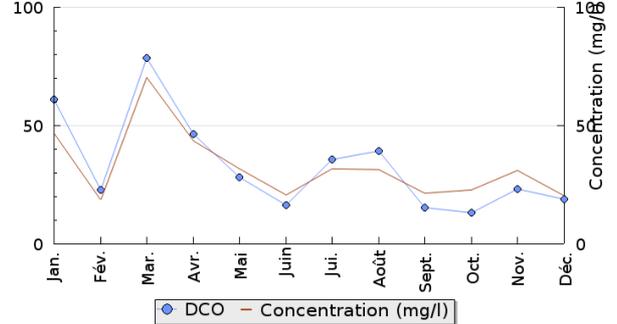

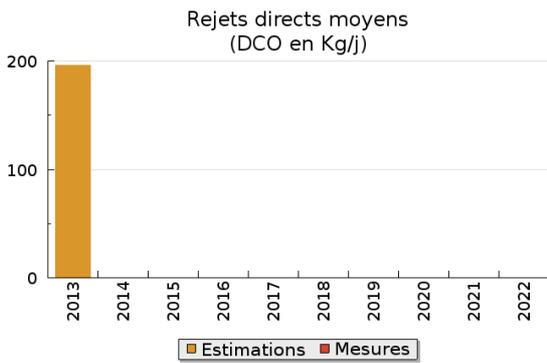

Production et destination des boues

Destination des boues sur 10 ans (tonne de matière sèche)

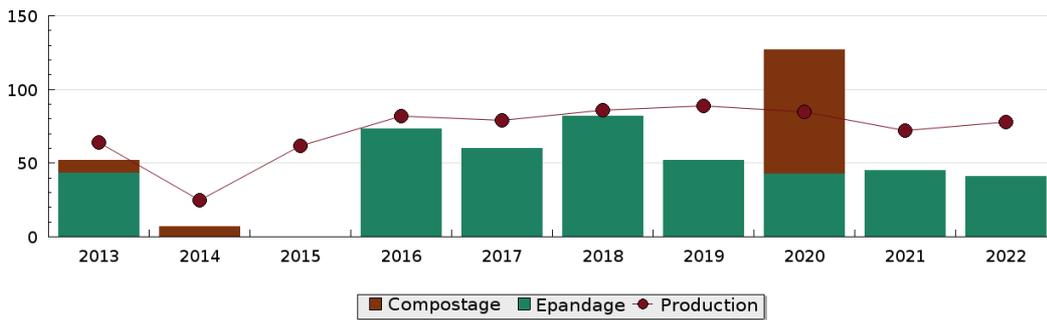

Problèmes rencontrés en 2022

Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : <http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0540287V003>