


Système d'assainissement 2022

BOURLENS 2

Réseau de type Unitaire

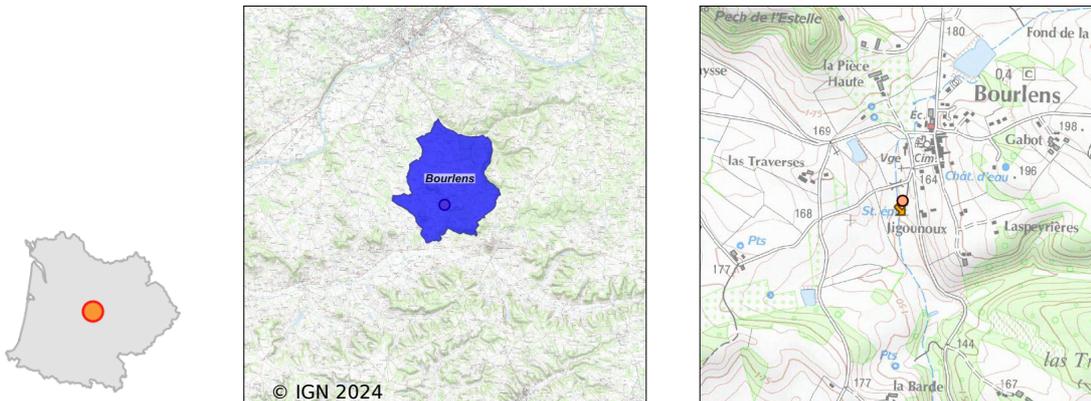

Station : BOURLENS 2

| | |
|---|--|
| Code Sandre | 0547036V002 |
| Nom du maître d'ouvrage | SYNDICAT EAU47 |
| Nom de l'exploitant | - |
| Date de mise en service | juillet 2021 |
| Date de mise hors service | - |
| Niveau de traitement | Secondaire bio (Ntk) |
| Capacité | 100 équivalent-habitant |
| Charge nominale DBO5 | 6 Kg/j |
| Charge nominale DCO | 12 Kg/j |
| Charge nominale MES | 9 Kg/j |
| Débit nominal temps sec | 17,2 m3/j |
| Débit nominal temps pluie | 25,5 m3/j |
| Filières EAU | File 1: Prétraitements, Filtres plantés |
| Filières BOUE | |
| Filières ODEUR | |
| Coordonnées du point de rejet (Lambert 93) | 538 408, 6 370 689 - Coordonnées établies (précision du décimètre) |
| Milieu récepteur | Rivière - null |

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Les données présentées ci-dessous peuvent provenir des différentes STEP suivantes, liées au même système de collecte :

0547036V001 BOURLENS

Tableau de synthèse

| Paramètre | Pollution entrante | | | Rendement | Pollution sortante | |
|-----------|--------------------|----------|---------------|-----------|--------------------|---------------|
| | Charge | Capacité | Concentration | | Charge | Concentration |
| VOL | 7,5 m3/j | 29 % | | | 7,5 m3/j | |
| DBO5 | 0,2 Kg/j | 4 % | 30,7 mg/l | 91 % | 0 Kg/j | 2,7 mg/l |
| DCO | 0,6 Kg/j | 5 % | 75 mg/l | 89 % | 0,1 Kg/j | 8 mg/l |
| MES | 0,2 Kg/j | | 30,7 mg/l | 91 % | 0 Kg/j | 2,7 mg/l |
| NGL | 0,6 Kg/j | | 80 mg/l | 0 % | 0,6 Kg/j | 80 mg/l |
| NTK | 0,2 Kg/j | | 28 mg/l | 67 % | 0,1 Kg/j | 9,3 mg/l |
| PT | 0,1 Kg/j | | 6,7 mg/l | 40 % | 0 Kg/j | 4 mg/l |

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : <http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0547036V002>