


# Système d'assainissement 2022

## DOLMAYRAC

### Réseau de type Séparatif

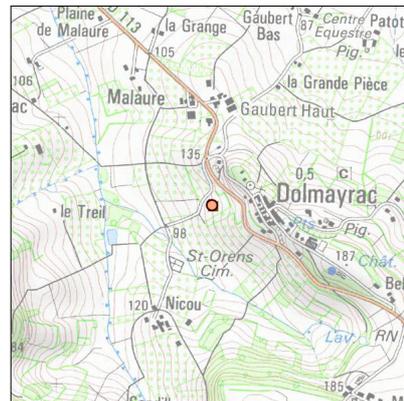

## Station : DOLMAYRAC

Code Sandre	0547081V001
Nom du maître d'ouvrage	SYNDICAT EAU47
Nom de l'exploitant	AQUITAINE DE GESTION URBAINE ET RURALE
Date de mise en service	juin 2005
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	120 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	7 Kg/j
Charge nominale DCO	14 Kg/j
Charge nominale MES	11 Kg/j
Débit nominal temps sec	18 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Filtres plantés
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	507 740, 6 365 569 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Infiltration

## Observations SDDE

### Système de collecte

Aucune observation

### Station d'épuration

Aucune observation

### Sous produits

Aucune observation

## Données chiffrées

### Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	9 m3/j	50 %			9 m3/j	
DBO5	1,6 Kg/j	22 %	173 mg/l	98 %	0 Kg/j	3,3 mg/l
DCO	6 Kg/j	43 %	670 mg/l	95 %	0,3 Kg/j	35 mg/l
MES	3,7 Kg/j		410 mg/l	92 %	0,3 Kg/j	32 mg/l
NGL	1 Kg/j		110 mg/l	36 %	0,6 Kg/j	70 mg/l
NTK	1 Kg/j		110 mg/l	98 %	0 Kg/j	2 mg/l
PT	0,1 Kg/j		10 mg/l	-11,1 %	0,1 Kg/j	11,1 mg/l

## Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : <http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0547081V001>