
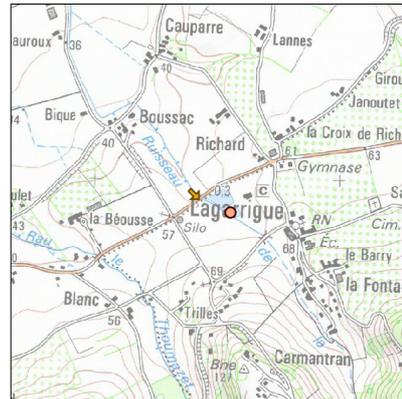


Système d'assainissement 2022

Lagarrigue

Réseau de type Séparatif

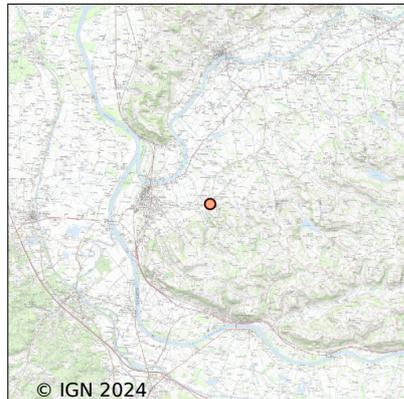

Station : Lagarrigue

Code Sandre	0547129V001
Nom du maître d'ouvrage	SYNDICAT EAU47
Nom de l'exploitant	AQUITAINE DE GESTION URBAINE ET RURALE
Date de mise en service	janvier 2013
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	190 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	11 Kg/j
Charge nominale DCO	22 Kg/j
Charge nominale MES	17 Kg/j
Débit nominal temps sec	29 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Filtres plantés File 2: Prétraitements, Filtres plantés
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	490 660, 6 358 915 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - Ruisseau de la Fontaine

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	13,4 m3/j	46 %			13,4 m3/j	
DBO5	0,4 Kg/j	4 %	34 mg/l	91 %	0 Kg/j	3 mg/l
DCO	2,2 Kg/j	10 %	163 mg/l	68 %	0,7 Kg/j	52 mg/l
MES	0,4 Kg/j		29,1 mg/l	92 %	0 Kg/j	2,2 mg/l
NGL	1,2 Kg/j		87 mg/l	64 %	0,4 Kg/j	31,3 mg/l
NTK	0,9 Kg/j		63 mg/l	95 %	0 Kg/j	3 mg/l
PT	0,2 Kg/j		13,4 mg/l	16,7 %	0,2 Kg/j	11,2 mg/l

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : <http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0547129V001>