
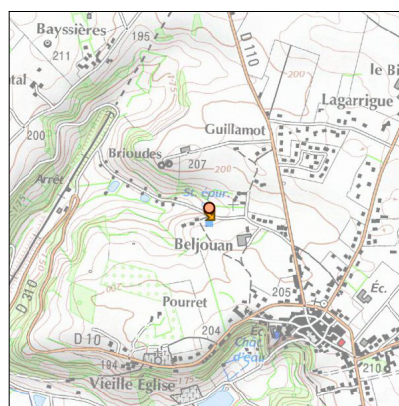


Système d'assainissement 2022

LAROQUE TIMBAUT

Réseau de type Séparatif

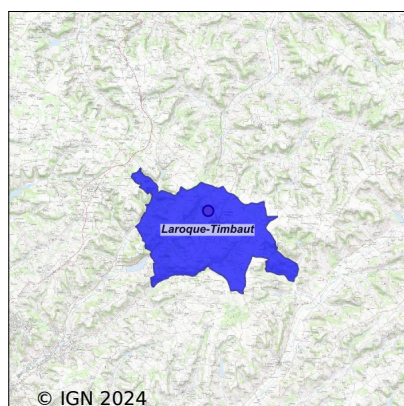

Station : LAROQUE TIMBAUT

Code Sandre	0547138V001
Nom du maître d'ouvrage	SYNDICAT EAU47
Nom de l'exploitant	SUEZ EAU FRANCE
Date de mise en service	janvier 1991
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk et Pt phy-chi)
Capacité	1 500 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	90 Kg/j
Charge nominale DCO	180 Kg/j
Charge nominale MES	105 Kg/j
Débit nominal temps sec	250 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Boues activées faible charge, aération p
Filières BOUE	File 1: Lits de séchage
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	520 994, 6 356 758 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - null

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

100% de Laroque-Timbaut depuis 1964

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	97 m3/j	39 %			97 m3/j	
DBO5	45 Kg/j	50 %	460 mg/l	99 %	0,3 Kg/j	3 mg/l
DCO	123 Kg/j	68 %	1 270 mg/l	98 %	2,8 Kg/j	29,5 mg/l
MES	62 Kg/j		640 mg/l	99 %	0,5 Kg/j	5 mg/l
NGL	11,3 Kg/j		117 mg/l	96 %	0,4 Kg/j	4,4 mg/l
NTK	11,3 Kg/j		117 mg/l	97 %	0,3 Kg/j	3,3 mg/l
PT	1,4 Kg/j		14,3 mg/l	94 %	0,1 Kg/j	0,9 mg/l

Problèmes rencontrés en 2022

Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne ([http ://adour-garonne.eaufrance.fr](http://adour-garonne.eaufrance.fr)).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : <http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0547138V001>