Système d'assainissement 2022
MONHEURT
Réseau de type Unitaire

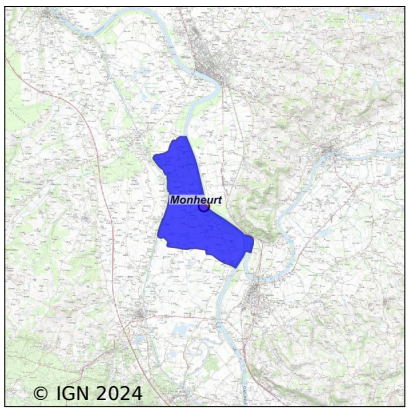

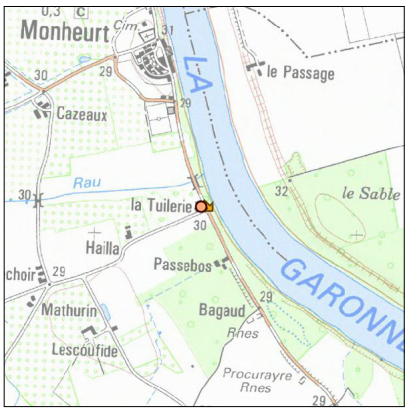

Station : MONHEURT

Code Sandre	**0547177V001**
Nom du maître d'ouvrage	SYNDICAT EAU47
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	juin 2012
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	175 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	10 Kg/j
Charge nominale DCO	21 Kg/j
Charge nominale MES	16 Kg/j
Débit nominal temps sec	26 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Filtres plantés
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	485 554, 6 363 206 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - null

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	6 m3/j	23 %			2,4 m3/j	
DBO5	1,5 Kg/j	15 %	250 mg/l	99 %	0 Kg/j	8,8 mg/l
DCO	3,5 Kg/j	17 %	590 mg/l	96 %	0,1 Kg/j	55 mg/l
MES	0,5 Kg/j		90 mg/l	97 %	0 Kg/j	6,4 mg/l
NGL	0,6 Kg/j		108 mg/l	82 %	0,1 Kg/j	51 mg/l
NTK	0,6 Kg/j		108 mg/l	91 %	0,1 Kg/j	25,4 mg/l
PT	0,1 Kg/j		8,3 mg/l	60 %	0 Kg/j	8,5 mg/l

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (http ://adour-garonne.eaufrance.fr).

Accés à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0547177V001