
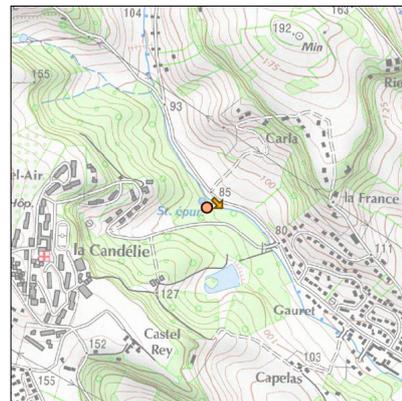


Système d'assainissement 2022

PONT DU CASSE (HOPITAL DE LA CANDELIE)

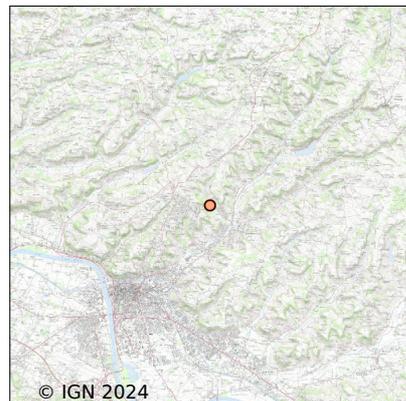

Station : PONT DU CASSE (HOPITAL DE LA CANDELIE)

Code Sandre	0547209V004
Nom du maître d'ouvrage	COMMUNE DE PONT DU CASSE
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	juin 1966
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Primaire bio simple (Décanteur Digesteur)
Capacité	2 000 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	-
Charge nominale DCO	-
Charge nominale MES	-
Débit nominal temps sec	400 m ³ /j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Décantation physique, Lit bactérien
Filières BOUE	File 1: Digestion anaérobie mésophile
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	513 507, 6 351 795 - Coordonnées établies (précision du décimètre)
Milieu récepteur	Rivière - null

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées


Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante	Rendement	Pollution sortante
-----------	--------------------	-----------	--------------------


Indice de confiance

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1/5	1/5	1/5	1/5	1/5	1/5	1/5	1/5	null/5	null/5


Pollution traitée

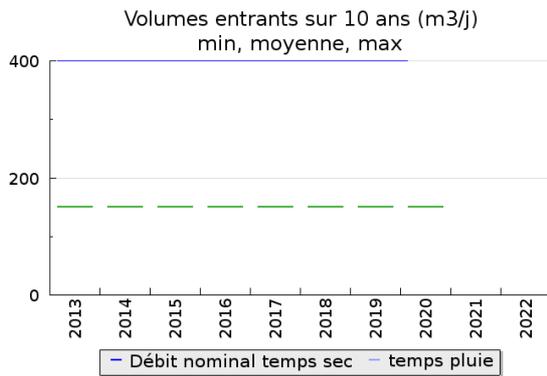

Concentration de l'effluent entrée sur 10 ans (DCO en mg/l)

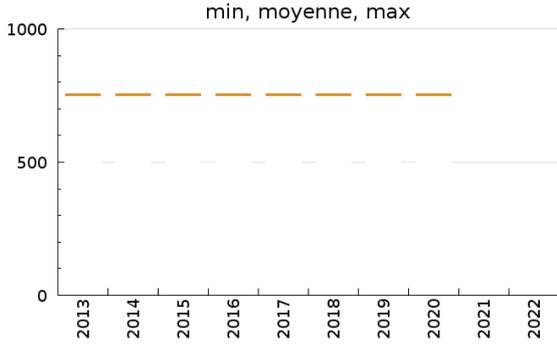


Pollution entrante en station sur 10 ans (DCO en Kg/j)

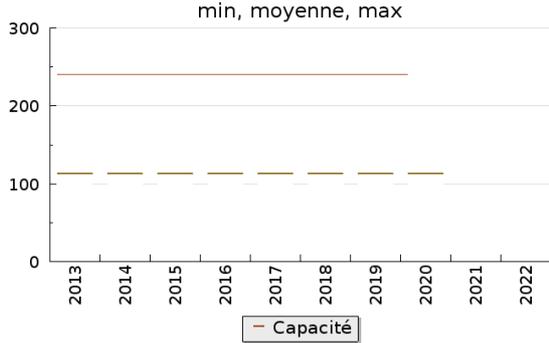


Pollution éliminée

Pollution rejetée

Pollution en sortie station sur 10 ans (DCO en Kg/j)

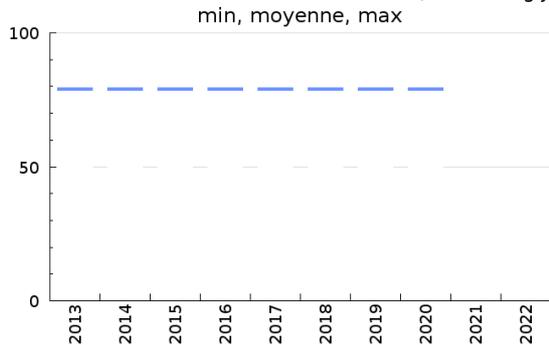

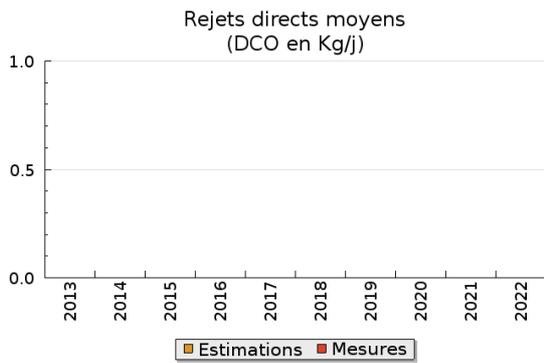

Production et destination des boues

Problèmes rencontrés en 2022

Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : <http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0547209V004>