


Système d'assainissement 2022

PUCH D'AGENAIS (Bourg)

Réseau de type Séparatif

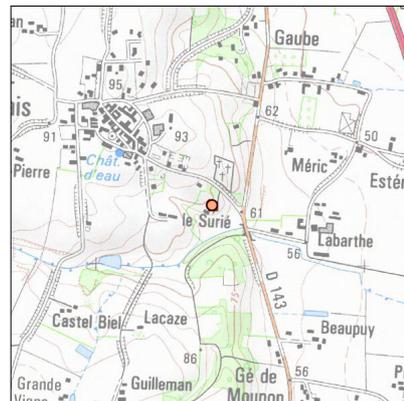

Station : PUCH D'AGENAIS (Bourg)

Code Sandre	0547214V001
Nom du maître d'ouvrage	SYNDICAT EAU47
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	octobre 2003
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	190 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	11 Kg/j
Charge nominale DCO	22,8 Kg/j
Charge nominale MES	17 Kg/j
Débit nominal temps sec	28 m3/j
Débit nominal temps pluie	28 m3/j
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Filtres à sables, Filtres plantés
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	480 571, 6 362 369 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - null

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	15,9 m3/j	57 %			6,4 m3/j	
DBO5	5,2 Kg/j	48 %	330 mg/l	99 %	0 Kg/j	4,6 mg/l
DCO	13 Kg/j	57 %	820 mg/l	97 %	0,4 Kg/j	63 mg/l
MES	5,1 Kg/j		320 mg/l	100 %	0 Kg/j	3,1 mg/l
NGL	1,8 Kg/j		111 mg/l	87 %	0,2 Kg/j	36 mg/l
NTK	1,8 Kg/j		111 mg/l	88 %	0,2 Kg/j	33 mg/l
PT	0,2 Kg/j		12 mg/l	63 %	0,1 Kg/j	10,9 mg/l

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : <http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0547214V001>