


Système d'assainissement 2022

STE BAZEILLE

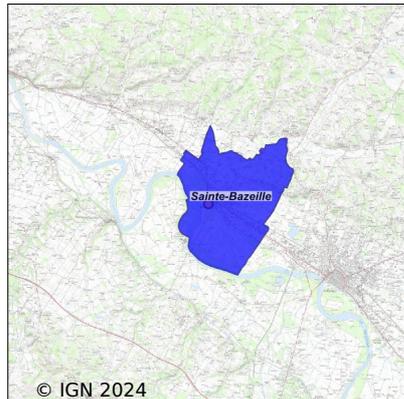

Station : STE BAZEILLE

Code Sandre	0547233V001
Nom du maître d'ouvrage	COMMUNE DE SAINTE BAZEILLE
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	juin 1972
Date de mise hors service	septembre 2004
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	2 000 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	120 Kg/j
Charge nominale DCO	-
Charge nominale MES	150 Kg/j
Débit nominal temps sec	300 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Boues activées faible charge, aération p
Filières BOUE	File 1: Lits de séchage
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	468 869, 6 385 347 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - null

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

100% de Sainte-Bazelle depuis 1964

Raccordements des établissements industriels

ETS BRUNET S.A. depuis 2017

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Attention, cette STEP a été mise hors service en September-2004

Les données présentées ci-dessous peuvent provenir des différentes STEP suivantes, liées au même système de collecte :

0547233V002 STE BAZEILLE







Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	233 m3/j	78 %			247 m3/j	
DBO5	62 Kg/j	57 %	265 mg/l	99 %	0,7 Kg/j	2,8 mg/l
DCO	178 Kg/j	110 %	760 mg/l	94 %	9,9 Kg/j	40 mg/l
MES	61 Kg/j		262 mg/l	97 %	2 Kg/j	8,3 mg/l
NGL	21,3 Kg/j		91 mg/l	95 %	1,1 Kg/j	4,6 mg/l
NTK	21,3 Kg/j		91 mg/l	96 %	0,9 Kg/j	3,5 mg/l
PT	2,2 Kg/j		9,3 mg/l	26,1 %	1,6 Kg/j	6,5 mg/l

Indice de confiance

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
2/5	2/5	2/5	1/5	2/5	2/5	2/5	2/5	2/5	2/5


Pollution traitée

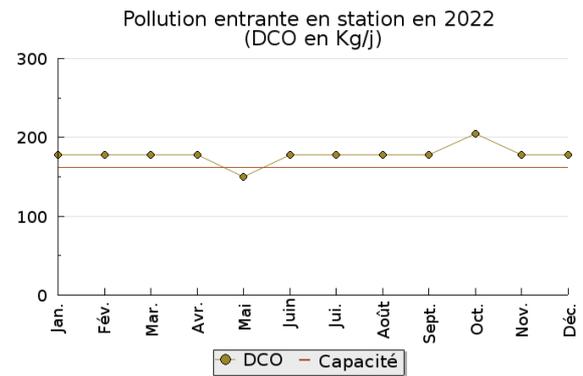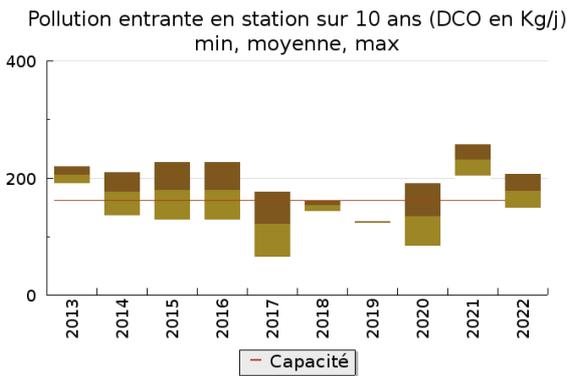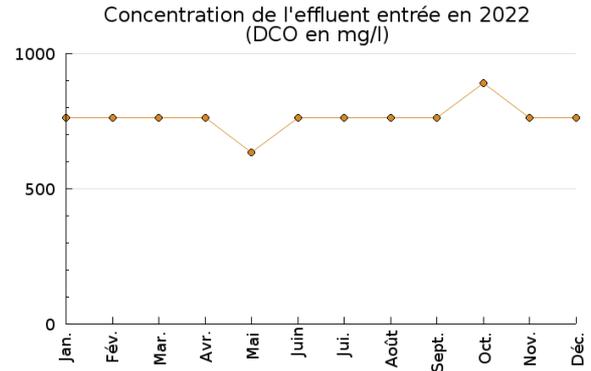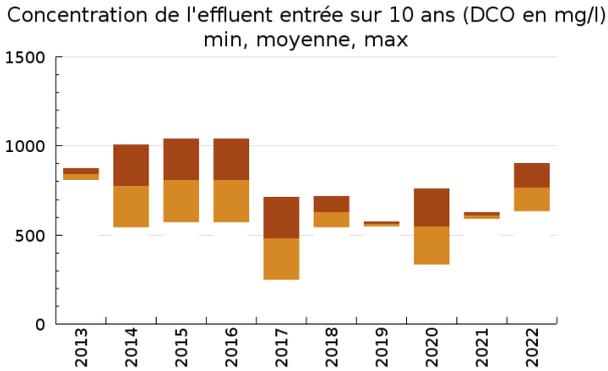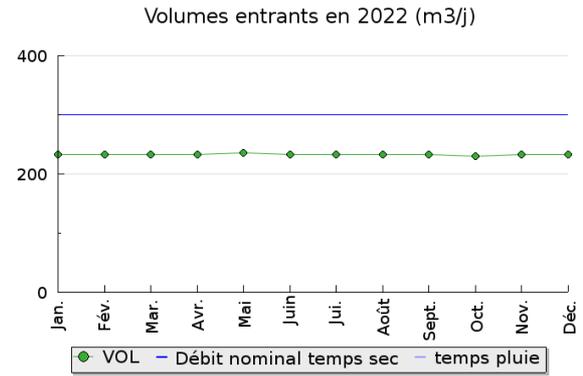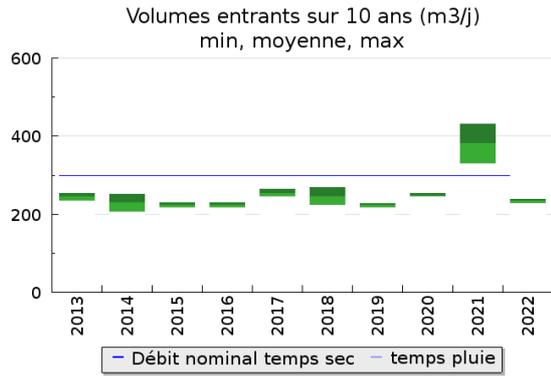


Pollution éliminée

Pollution rejetée


Pollution en sortie station sur 10 ans (DCO en Kg/j)
 min, moyenne, max

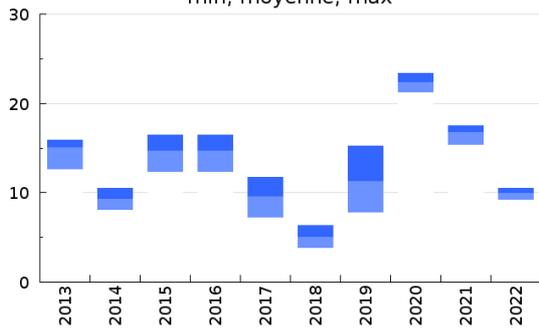


Pollution en sortie station en 2022 (DCO en Kg/j)

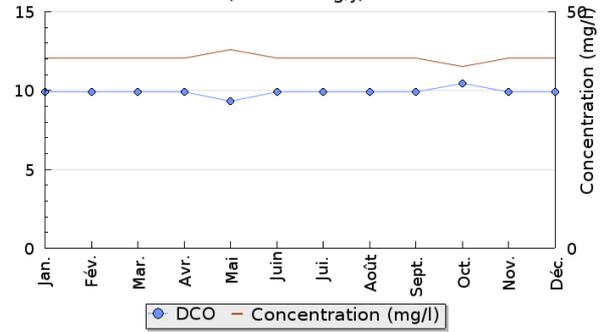

Rejets directs moyens (DCO en Kg/j)

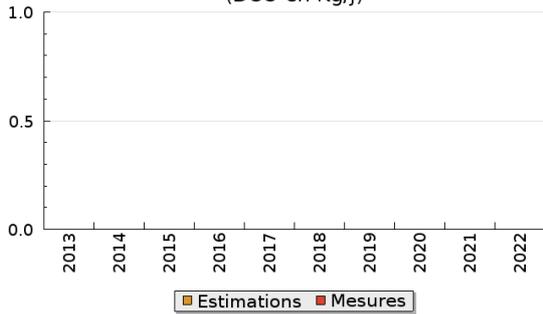


Rejets directs en 2022 (DCO en Kg/j)

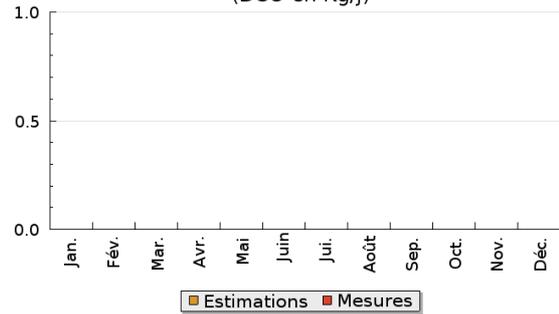

Production et destination des boues

Destination des boues sur 10 ans (tonne de matière sèche)

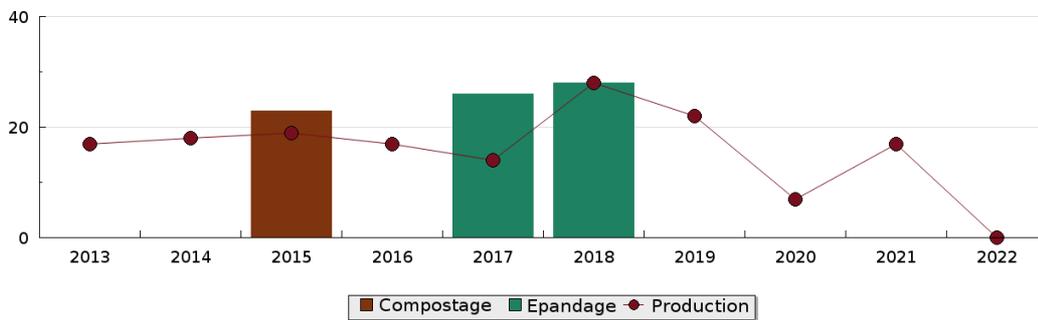

Problèmes rencontrés en 2022

Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : <http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0547233V001>