
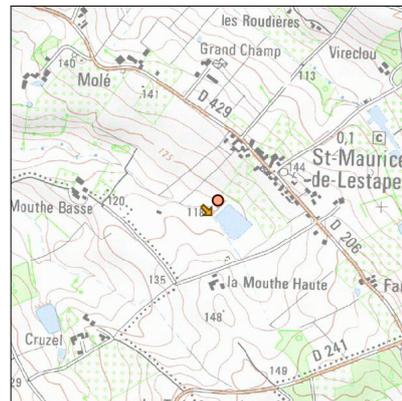


# Système d'assainissement 2022

## ST-MAURICE-DE-LESTAPEL

### Réseau de type Séparatif

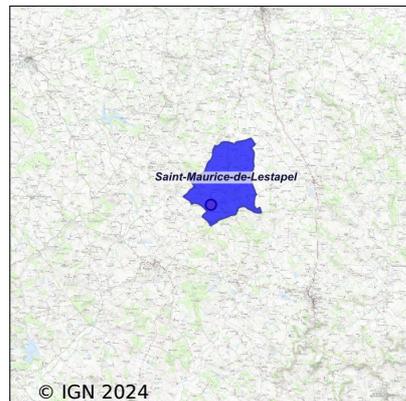

## Station : ST-MAURICE-DE-LESTAPEL

Code Sandre	0547259V001
Nom du maître d'ouvrage	SYNDICAT EAU47
Nom de l'exploitant	AQUITAINE DE GESTION URBAINE ET RURALE
Date de mise en service	janvier 2020
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	60 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	3,6 Kg/j
Charge nominale DCO	7,2 Kg/j
Charge nominale MES	5,4 Kg/j
Débit nominal temps sec	9 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Filtres plantés
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	506 758, 6 388 922 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - null

## Observations SDDE

### Système de collecte

Aucune observation

### Station d'épuration

Aucune observation

### Sous produits

Aucune observation

## Données chiffrées

### Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	5 m3/j	56 %			5 m3/j	
DBO5	2,2 Kg/j	60 %	430 mg/l	99 %	0 Kg/j	3,7 mg/l
DCO	9,4 Kg/j	130 %	1 870 mg/l	97 %	0,3 Kg/j	62 mg/l
MES	2,4 Kg/j		480 mg/l	98 %	0 Kg/j	7,3 mg/l
NGL	1,4 Kg/j		280 mg/l	56 %	0,6 Kg/j	124 mg/l
NTK	1,4 Kg/j		280 mg/l	99 %	0 Kg/j	4 mg/l
PT	0,1 Kg/j		28 mg/l	57 %	0,1 Kg/j	12,2 mg/l

## Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : <http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0547259V001>