


Système d'assainissement 2022

VILLENEUVE DE DURAS

Réseau de type Séparatif

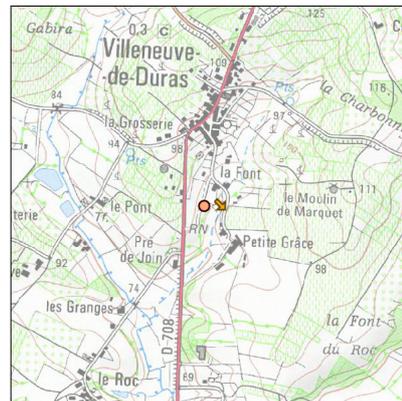

Station : VILLENEUVE DE DURAS

Code Sandre	0547321V001
Nom du maître d'ouvrage	SYNDICAT EAU47
Nom de l'exploitant	AQUITAINE DE GESTION URBAINE ET RURALE
Date de mise en service	janvier 1997
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	150 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	9 Kg/j
Charge nominale DCO	18 Kg/j
Charge nominale MES	13,5 Kg/j
Débit nominal temps sec	23 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Lagunage aéré
Filières BOUE	File 1: Filtres plantés de roseaux
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	481 260, 6 408 046 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - null

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	12 m3/j	52 %			13 m3/j	
DBO5	2,9 Kg/j	32 %	241 mg/l	80 %	0,6 Kg/j	45 mg/l
DCO	8,8 Kg/j	49 %	730 mg/l	68 %	2,8 Kg/j	217 mg/l
MES	2,8 Kg/j		230 mg/l	56 %	1,2 Kg/j	93 mg/l
NGL	1,6 Kg/j		135 mg/l	38 %	1 Kg/j	78 mg/l
NTK	1,6 Kg/j		134 mg/l	55 %	0,7 Kg/j	56 mg/l
PT	0,2 Kg/j		12,6 mg/l	13,8 %	0,1 Kg/j	10 mg/l

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : <http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0547321V001>