


Système d'assainissement 2022

SAINT GEORGES

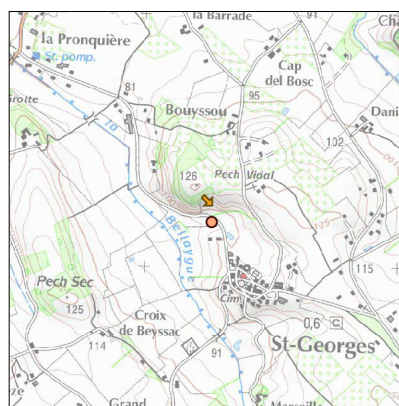

Station : SAINT GEORGES

Code Sandre	0547328V001
Nom du maître d'ouvrage	SYNDICAT EAU47
Nom de l'exploitant	SAUR
Date de mise en service	juin 2010
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	130 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	7,8 Kg/j
Charge nominale DCO	15,6 Kg/j
Charge nominale MES	9,1 Kg/j
Débit nominal temps sec	19,5 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Filtres plantés
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	535 505, 6 373 814 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - La Bellague

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	5,5 m3/j	28 %			5,5 m3/j	
DBO5	2,9 Kg/j	37 %	520 mg/l	99 %	0 Kg/j	3,6 mg/l
DCO	10,8 Kg/j	69 %	1 960 mg/l	97 %	0,3 Kg/j	58 mg/l
MES	5,5 Kg/j		1 000 mg/l	100 %	0 Kg/j	3,8 mg/l
NGL	0,8 Kg/j		145 mg/l	39 %	0,5 Kg/j	89 mg/l
NTK	0,8 Kg/j		145 mg/l	99 %	0 Kg/j	1,8 mg/l
PT	0,1 Kg/j		20 mg/l	91 %	0 Kg/j	1,8 mg/l

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : <http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0547328V001>