
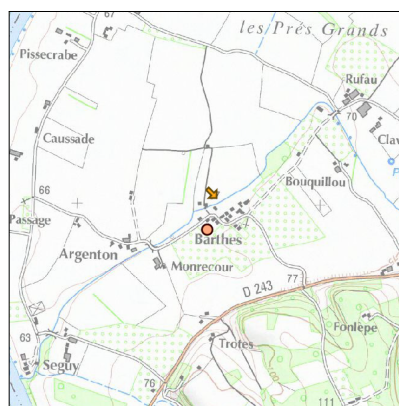


Système d'assainissement 2022

SAINT GEROGES HAMEAU DE BARTHES

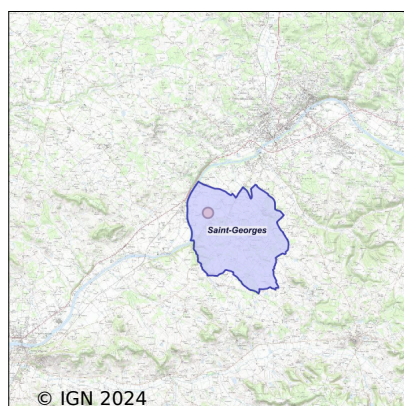

Station : SAINT GEROGES HAMEAU DE BARTHES

Code Sandre	0547328V002
Nom du maître d'ouvrage	SYNDICAT EAU47
Nom de l'exploitant	SAUR
Date de mise en service	juillet 2010
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	60 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	3,6 Kg/j
Charge nominale DCO	7,2 Kg/j
Charge nominale MES	4,2 Kg/j
Débit nominal temps sec	9 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Filtres plantés
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	533 782, 6 374 548 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - La Bellague

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	3,6 m3/j	40 %			3,6 m3/j	
DBO5	1,9 Kg/j	52 %	520 mg/l	99 %	0 Kg/j	5,6 mg/l
DCO	5,5 Kg/j	76 %	1 530 mg/l	98 %	0,1 Kg/j	30,6 mg/l
MES	3,6 Kg/j		1 000 mg/l	99 %	0 Kg/j	8,3 mg/l
NGL	0,4 Kg/j		111 mg/l	50 %	0,2 Kg/j	56 mg/l
NTK	0,4 Kg/j		111 mg/l	98 %	0 Kg/j	2,8 mg/l
PT	0 Kg/j		5,3 mg/l	48 %	0 Kg/j	2,8 mg/l

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : <http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0547328V002>