
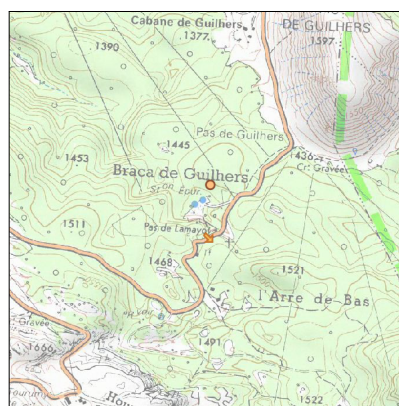


Système d'assainissement 2022

ARETTE (LA PIERRE SAINT MARTIN)

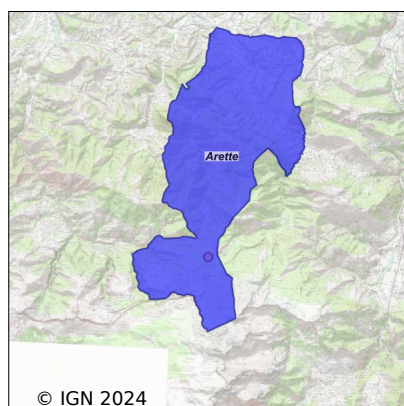

Station : ARETTE (LA PIERRE SAINT MARTIN)

Code Sandre	0564040V003
Nom du maître d'ouvrage	SYNDICAT MIXTE DE LA PIERRE ST MARTIN
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	janvier 1970
Date de mise hors service	décembre 2001
Niveau de traitement	Primaire bio simple (Décanteur Digesteur)
Capacité	2 500 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	135 Kg/j
Charge nominale DCO	-
Charge nominale MES	175 Kg/j
Débit nominal temps sec	375 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Décantation physique, Lit bactérien, Procédé de désinfection
Filières BOUE	File 1: Lits de séchage, Digestion anaérobie mésophile
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	394 610, 6 217 168 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - null

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

70% de Arette depuis 1964

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Attention, cette STEP a été mise hors service en December-2001

Les données présentées ci-dessous peuvent provenir des différentes STEP suivantes, liées au même système de collecte :

0564040V005 ARETTE 2 (LA PIERRE ST MARTIN)



Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	56 m3/j	10 %			65 m3/j	
DBO5	17,4 Kg/j	10 %	256 mg/l	97 %	0,5 Kg/j	8,1 mg/l
DCO	41 Kg/j	11 %	630 mg/l	91 %	3,5 Kg/j	51 mg/l
MES	18,4 Kg/j		296 mg/l	95 %	0,9 Kg/j	19,4 mg/l
NGL	5,2 Kg/j		88 mg/l	75 %	1,3 Kg/j	19,5 mg/l
NTK	5,2 Kg/j		88 mg/l	83 %	0,9 Kg/j	12,9 mg/l
PT	0,6 Kg/j		9,8 mg/l	35 %	0,4 Kg/j	6,1 mg/l


Indice de confiance

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
3/5	3/5	3/5	3/5	3/5	3/5	3/5	3/5	3/5	3/5


Pollution traitée

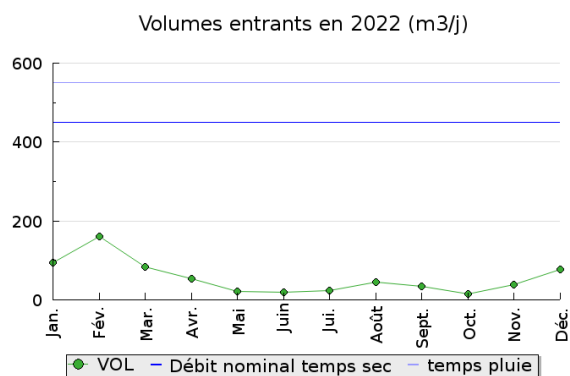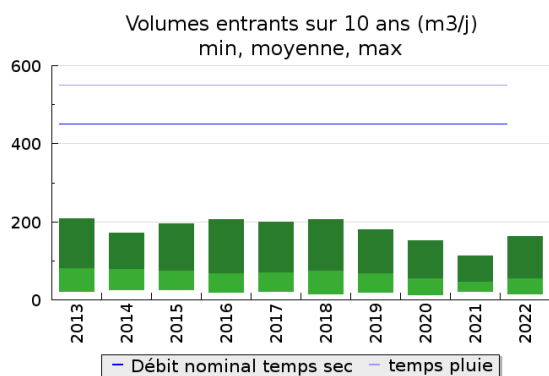


Concentration de l'effluent entrée sur 10 ans (DCO en mg/l)
min, moyenne, max

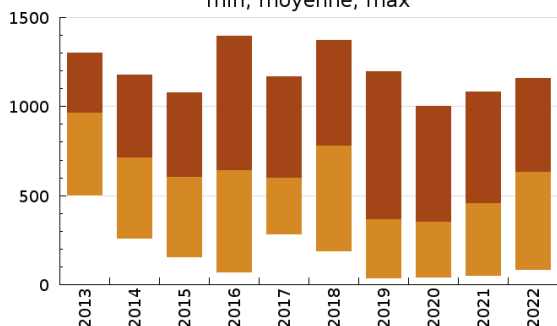


Concentration de l'effluent entrée en 2022
(DCO en mg/l)

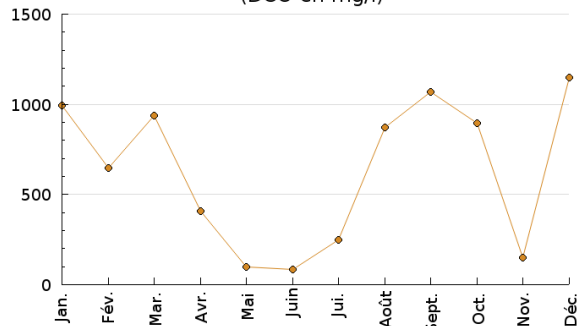

Pollution entrante en station sur 10 ans (DCO en Kg/j)
min, moyenne, max

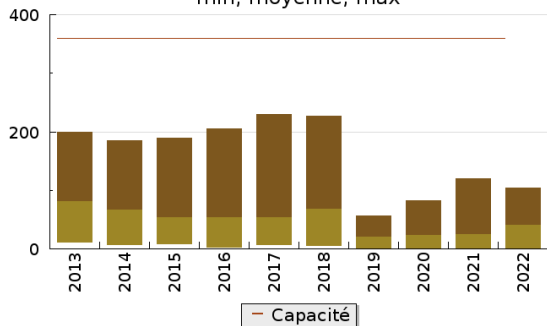


Pollution entrante en station en 2022
(DCO en Kg/j)

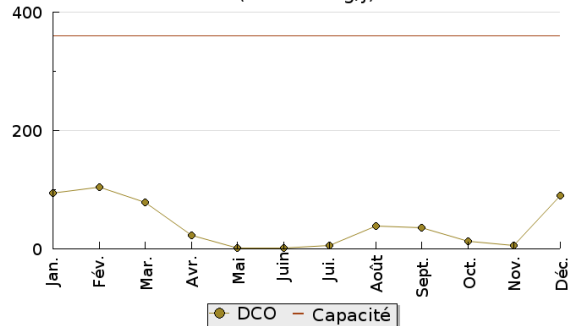


Pollution éliminée



Pollution rejetée

Pollution en sortie station sur 10 ans (DCO en Kg/j)
min, moyenne, max

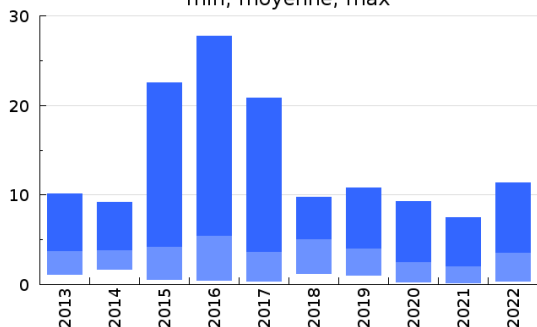


Pollution en sortie station en 2022
(DCO en Kg/j)

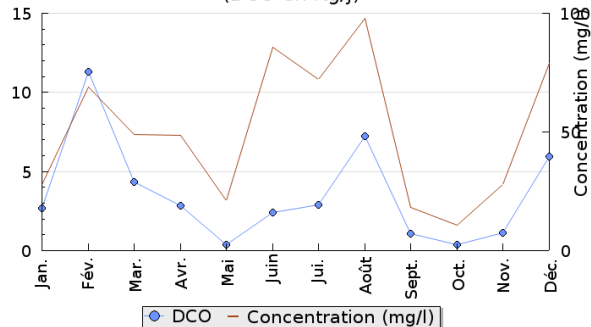

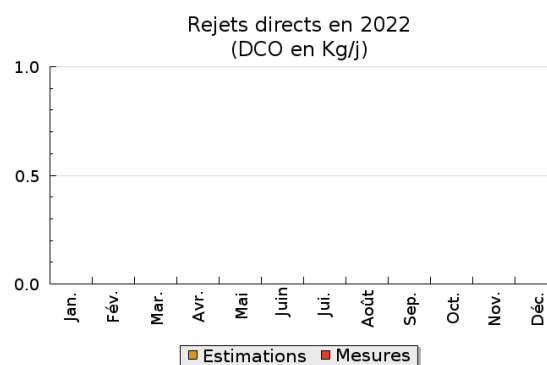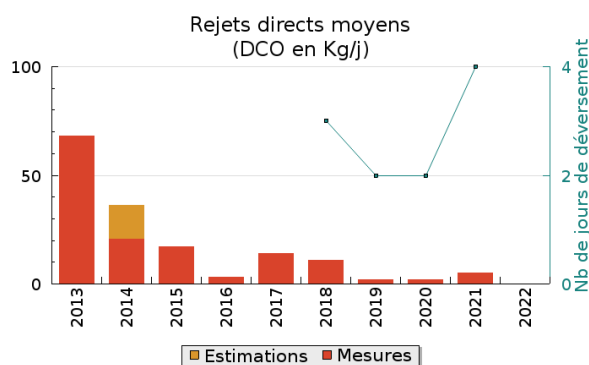

Production et destination des boues

Destination des boues sur 10 ans (tonne de matière sèche)

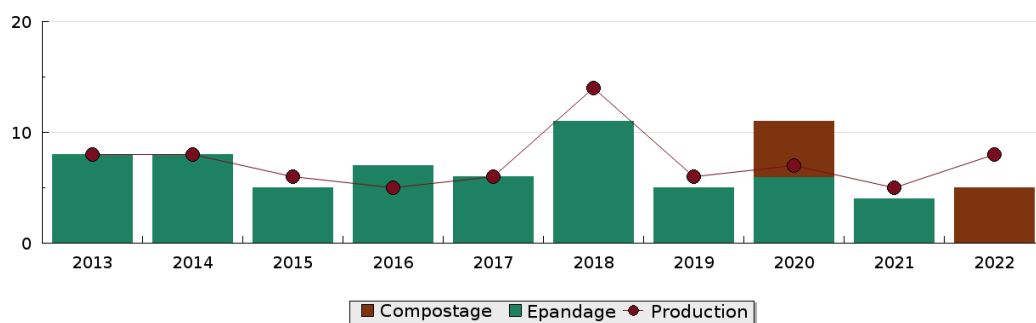

Problèmes rencontrés en 2022

Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : <http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0564040V003>