


Système d'assainissement 2022

GUETHARY

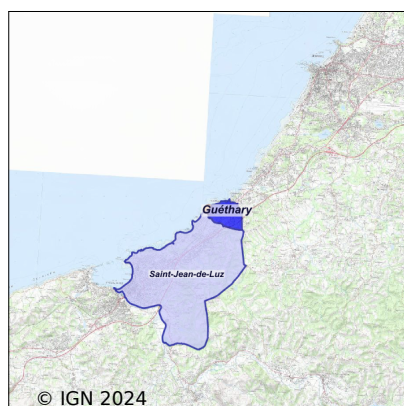

Station : GUETHARY

Code Sandre	0564249V001
Nom du maître d'ouvrage	S.I. D'ASSAINISSEMENT GUETHARY ST JEAN DE LUZ - ACOTZ
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	novembre 1975
Date de mise hors service	janvier 2004
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	13 000 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	376 Kg/j
Charge nominale DCO	752 Kg/j
Charge nominale MES	975 Kg/j
Débit nominal temps sec	1 650 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	325 909, 6 269 102 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - null

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

100% de Guéthary depuis 1964

16% de Saint-Jean-de-Luz depuis 1975

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Attention, cette STEP a été mise hors service en January-2004

Les données présentées ci-dessous peuvent provenir des différentes STEP suivantes, liées au même système de collecte :

0564249V002 GUETHARY ST JEAN DE LUZ - ACOTZ



Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	940 m3/j	47 %			960 m3/j	
DBO5	207 Kg/j	35 %	238 mg/l	99 %	2,5 Kg/j	1,9 mg/l
DCO	580 Kg/j	44 %	630 mg/l	96 %	22,3 Kg/j	19,2 mg/l
MES	282 Kg/j		302 mg/l	98 %	6,7 Kg/j	5,1 mg/l
NGL	71 Kg/j		80 mg/l	93 %	5 Kg/j	4 mg/l
NTK	70 Kg/j		80 mg/l	97 %	2,1 Kg/j	1,8 mg/l
PT	7,3 Kg/j		8,4 mg/l	41 %	4,3 Kg/j	4,9 mg/l


Indice de confiance

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	3/5	4/5


Pollution traitée

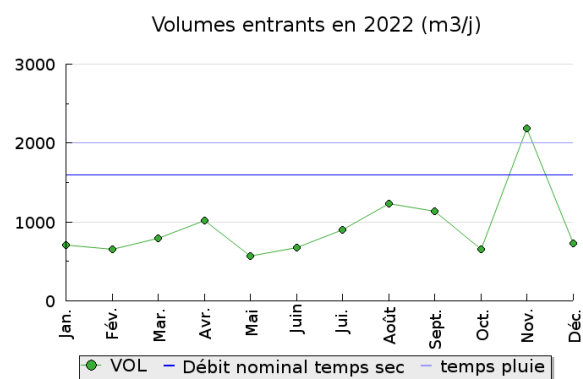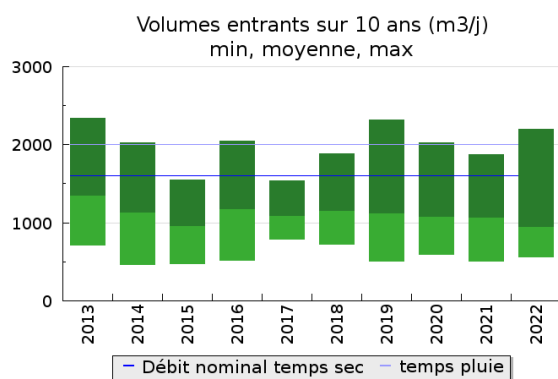


Concentration de l'effluent entrée sur 10 ans (DCO en mg/l)
min, moyenne, max

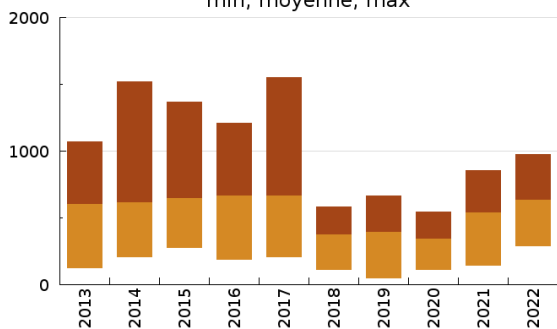


Concentration de l'effluent entrée en 2022
(DCO en mg/l)

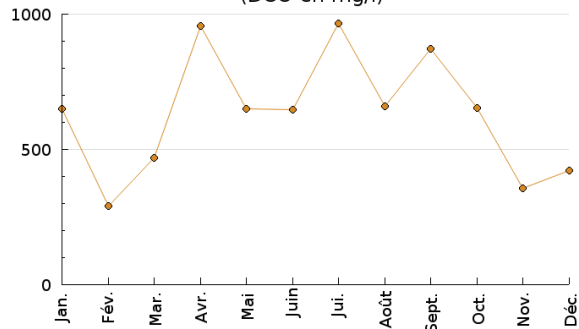

Pollution entrante en station sur 10 ans (DCO en Kg/j)
min, moyenne, max

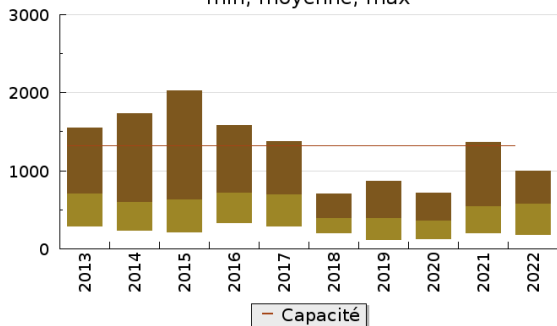


Pollution entrante en station en 2022
(DCO en Kg/j)

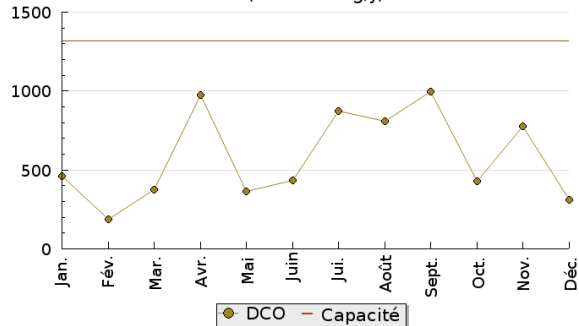


Pollution éliminée



Pollution rejetée

Pollution en sortie station sur 10 ans (DCO en Kg/j)
min, moyenne, max

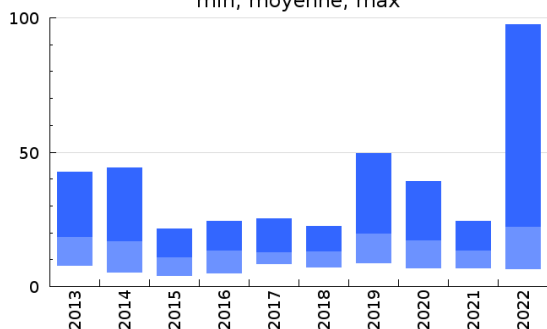


Pollution en sortie station en 2022
(DCO en Kg/j)

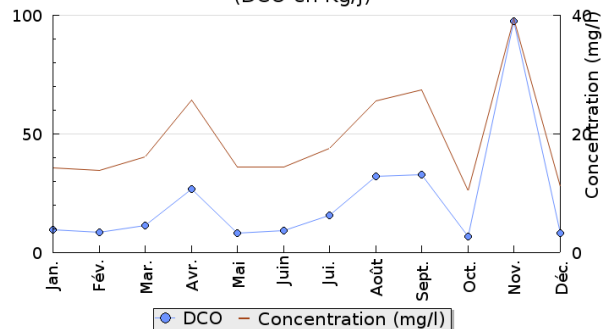

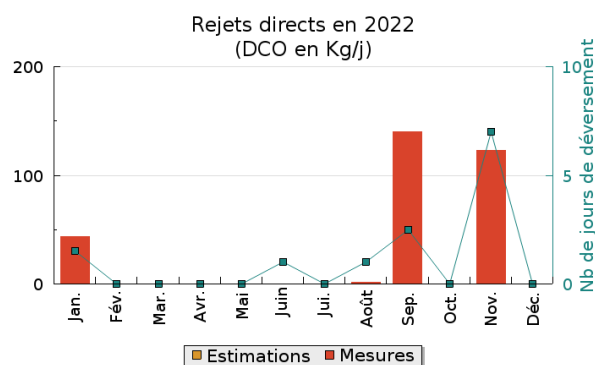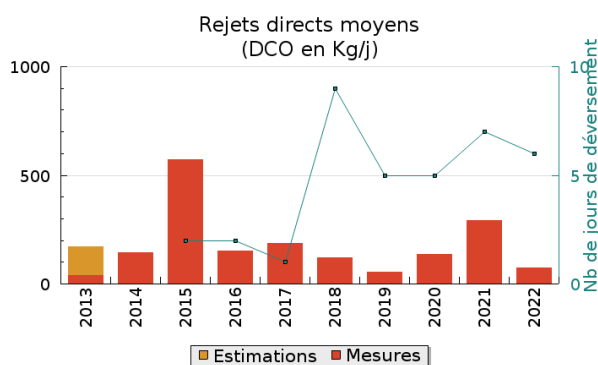

Production et destination des boues

Destination des boues sur 10 ans (tonne de matière sèche)

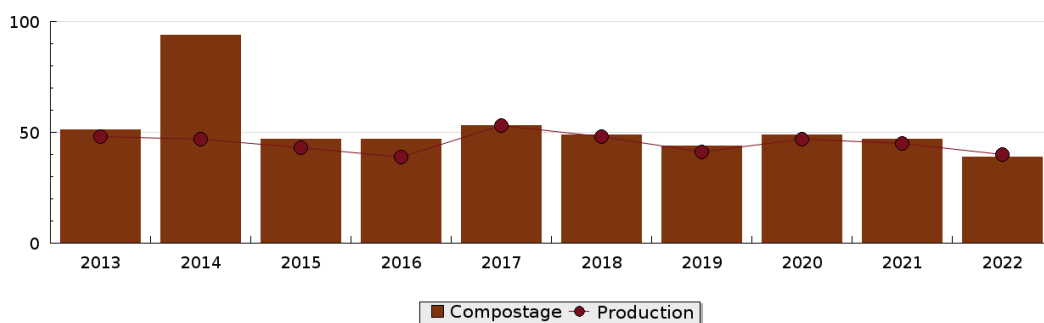

Problèmes rencontrés en 2022

Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : <http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0564249V001>