
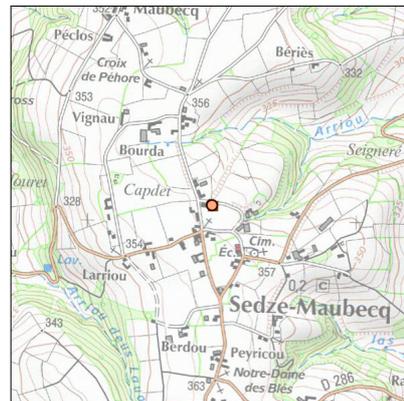


# Système d'assainissement 2022

## SEDZE MAUBECQ (salle des fêtes)

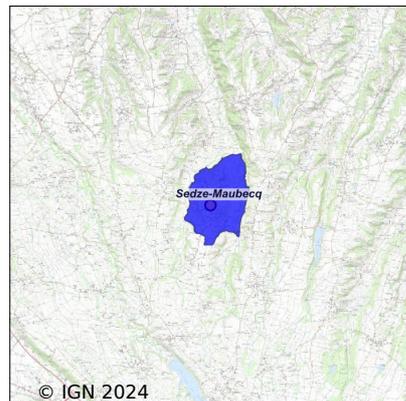

### Station : SEDZE MAUBECQ (salle des fêtes)

|   |  |
|---|--|
| <b>Code Sandre</b>                                | <b>0564515V001</b>   |
| <b>Nom du maître d'ouvrage</b>                    | COMMUNE DE SEDZE MAUBECQ   |
| <b>Nom de l'exploitant</b>                        | -  |
| <b>Date de mise en service</b>                    | décembre 2007  |
| <b>Date de mise hors service</b>                  | -  |
| <b>Niveau de traitement</b>                       | Primaire bio simple (Décanteur Digesteur)                          |
| <b>Capacité</b>                                   | 08 équivalent-habitant   |
| <b>Charge nominale DBO5</b>                       | 1 Kg/j   |
| <b>Charge nominale DCO</b>                        | 1 Kg/j   |
| <b>Charge nominale MES</b>                        | 1 Kg/j   |
| <b>Débit nominal temps sec</b>                    | 1 m3/j   |
| <b>Débit nominal temps pluie</b>                  | -  |
| <b>Filières EAU</b>                               | File 1: Filtres à sables   |
| <b>Filières BOUE</b>                              |  |
| <b>Filières ODEUR</b>                             |  |
| <b>Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)</b> | 446 571, 6 255 506 - Coordonnées établies (précision du décamètre) |
| <b>Milieu récepteur</b>                           | Rivière - null   |

## Observations SDDE

### Système de collecte

Aucune observation

### Station d'épuration

Aucune observation

### Sous produits

Aucune observation

## Données chiffrées

### Tableau de synthèse

| Paramètre | Pollution entrante |          |               | Rendement | Pollution sortante |               |
|-----------|--------------------|----------|---------------|-----------|--------------------|---------------|
|           | Charge             | Capacité | Concentration |           | Charge             | Concentration |
| VOL       | 0,6 m3/j           | 60 %     |               |           | 0,6 m3/j           |               |
| DBO5      | 0,2 Kg/j           | 19 %     | 320 mg/l      | 31,6 %    | 0,1 Kg/j           | 217 mg/l      |
| DCO       | 0,4 Kg/j           | 45 %     | 750 mg/l      | 31,1 %    | 0,3 Kg/j           | 520 mg/l      |
| MES       | 0,2 Kg/j           |          | 320 mg/l      | 53 %      | 0,1 Kg/j           | 150 mg/l      |
| NGL       | 0,1 Kg/j           |          | 83 mg/l       | 0 %       | 0,1 Kg/j           | 83 mg/l       |
| NTK       | 0,1 Kg/j           |          | 83 mg/l       | 40 %      | 0 Kg/j             | 50 mg/l       |
| PT        | 0 Kg/j             |          | 16,7 mg/l     | 0 %       | 0 Kg/j             | 16,7 mg/l     |

## Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : <http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0564515V001>