
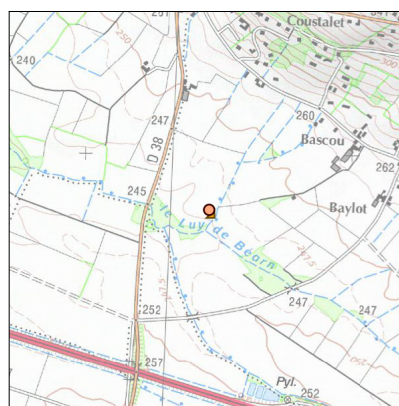


Système d'assainissement 2022

SERRES-MORLAAS

Réseau de type Séparatif

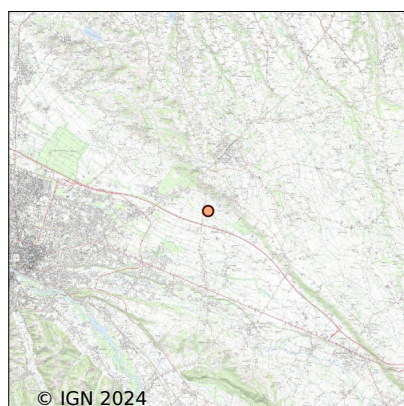

Station : SERRES-MORLAAS

Code Sandre	0564520V001
Nom du maître d'ouvrage	COMMUNE DE SERRES MORLAAS
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	juin 2006
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk, Ngl et Pt phy-chi)
Capacité	850 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	-
Charge nominale DCO	-
Charge nominale MES	-
Débit nominal temps sec	128 m3/j
Débit nominal temps pluie	128 m3/j
Filières EAU	File 1: Lagunage naturel
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	434 535, 6 252 350 - null
Milieu récepteur	

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	109 m3/j	85 %			112 m3/j	
DBO5	26,3 Kg/j		245 mg/l	99 %	0,3 Kg/j	3 mg/l
DCO	68 Kg/j		630 mg/l	95 %	3,5 Kg/j	31 mg/l
MES	41 Kg/j		370 mg/l	99 %	0,5 Kg/j	4,8 mg/l
NGL	8,4 Kg/j		78 mg/l	57 %	3,6 Kg/j	34 mg/l
NTK	8,4 Kg/j		77 mg/l	99 %	0,1 Kg/j	1,1 mg/l
PT	1 Kg/j		9,4 mg/l	84 %	0,2 Kg/j	1,6 mg/l

Problèmes rencontrés en 2022

Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : <http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0564520V001>