
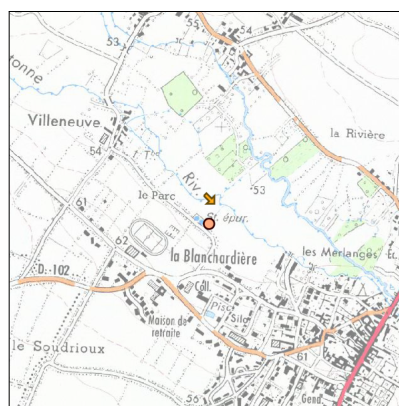


Système d'assainissement 2022

BRIOUX SUR BOUTONNE

Réseau de type Séparatif

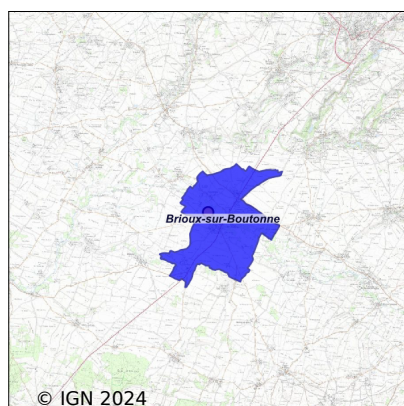

Station : BRIOUX SUR BOUTONNE

Code Sandre	0579057V003
Nom du maître d'ouvrage	CC MELLOIS EN POITOU
Nom de l'exploitant	VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
Date de mise en service	juillet 1998
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk, Ngl et Pt phy-chi)
Capacité	1 500 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	90 Kg/j
Charge nominale DCO	180 Kg/j
Charge nominale MES	135 Kg/j
Débit nominal temps sec	225 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Boues activées faible charge, aération p, Traitement physico-chimique en aération
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	450 953, 6 565 843 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - Bras de la Boutonne

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

100% de Brioux-sur-Boutonne depuis 1964

Raccordements des établissements industriels

BAILLON ET COMPAGNIE depuis 1995

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	285 m3/j	127 %			285 m3/j	
DBO5	105 Kg/j	117 %	370 mg/l	99 %	1,2 Kg/j	4,3 mg/l
DCO	211 Kg/j	117 %	740 mg/l	93 %	14,4 Kg/j	51 mg/l
MES	72 Kg/j		258 mg/l	85 %	10,6 Kg/j	38 mg/l
NGL	18,5 Kg/j		65 mg/l	88 %	2,2 Kg/j	7,6 mg/l
NTK	18,4 Kg/j		64 mg/l	93 %	1,2 Kg/j	4,3 mg/l
PT	2 Kg/j		7,1 mg/l	81 %	0,4 Kg/j	1,4 mg/l

Problèmes rencontrés en 2022

Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : <http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0579057V003>