
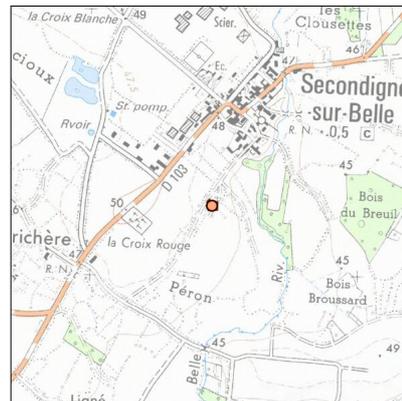


Système d'assainissement 2022

SECONDIGNE SUR BELLE (BOURG)

Réseau de type Séparatif

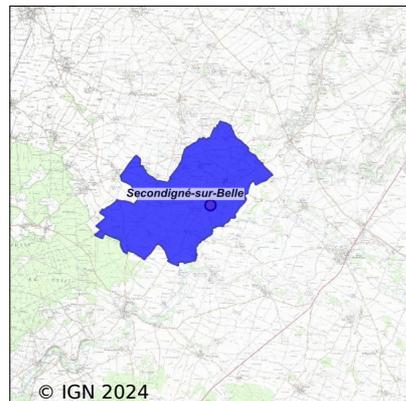

Station : SECONDIGNE SUR BELLE (BOURG)

Code Sandre	0579310V001
Nom du maître d'ouvrage	COMMUNE DE SECONDIGNE SUR BELLE
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	février 2002
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Primaire bio simple (Décanteur Digesteur)
Capacité	150 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	9 Kg/j
Charge nominale DCO	18 Kg/j
Charge nominale MES	13,5 Kg/j
Débit nominal temps sec	14 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Filtres à sables
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	445 469, 6 567 534 - Coordonnées établies (précision du décimètre)
Milieu récepteur	Infiltration

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	11,3 m3/j	80 %			11,3 m3/j	
DBO5	3,5 Kg/j	39 %	309 mg/l	30,2 %	2,4 Kg/j	216 mg/l
DCO	8,4 Kg/j	47 %	750 mg/l	30 %	5,9 Kg/j	520 mg/l
MES	3,5 Kg/j		313 mg/l	50 %	1,8 Kg/j	156 mg/l
NGL	0,9 Kg/j		80 mg/l	0 %	0,9 Kg/j	80 mg/l
NTK	0,9 Kg/j		80 mg/l	30 %	0,6 Kg/j	56 mg/l
PT	0,1 Kg/j		10,7 mg/l	0 %	0,1 Kg/j	10,7 mg/l

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : <http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0579310V001>