


Système d'assainissement 2022

SAVIGNE (Village de Vergné)

Réseau de type Séparatif

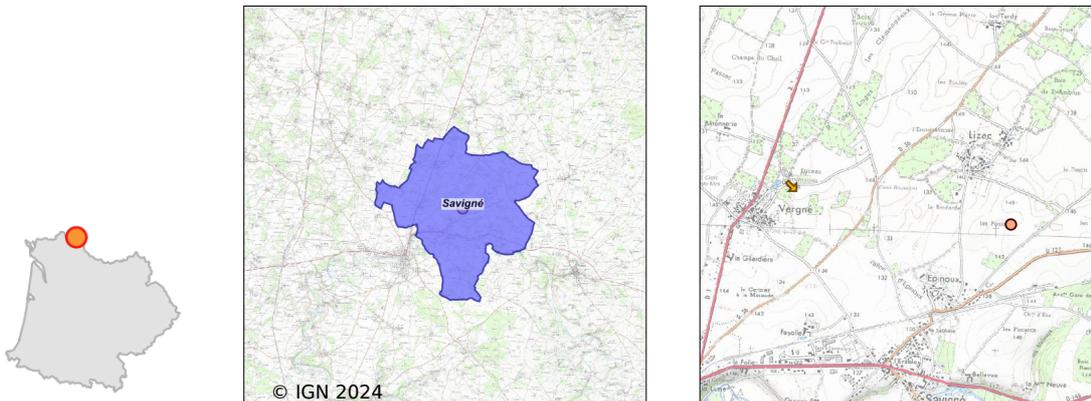

Station : SAVIGNE (Village de Vergné)

Code Sandre	0586255V002
Nom du maître d'ouvrage	EAUX DE VIENNE - SIVEER
Nom de l'exploitant	EAUX DE VIENNE - SIVEER
Date de mise en service	janvier 2017
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	230 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	13,8 Kg/j
Charge nominale DCO	27,6 Kg/j
Charge nominale MES	20,7 Kg/j
Débit nominal temps sec	34 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Filtres plantés
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	494 094, 6 566 912 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Infiltration

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

50% de Savigné depuis 2017

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	9,3 m3/j	27 %			9,3 m3/j	
DBO5	2,7 Kg/j	20 %	290 mg/l	99 %	0 Kg/j	3,2 mg/l
DCO	7,6 Kg/j	28 %	820 mg/l	96 %	0,3 Kg/j	36 mg/l
MES	5,3 Kg/j		570 mg/l	100 %	0 Kg/j	2,5 mg/l
NGL	0,9 Kg/j		94 mg/l	82 %	0,2 Kg/j	16,6 mg/l
NTK	0,9 Kg/j		94 mg/l	99 %	0 Kg/j	1,1 mg/l

Problèmes rencontrés en 2022

Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : <http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0586255V002>